


PLANTA BAIXA 1º PAVIMENTO - SITUAÇÃO ATUAL
esc 1/75


SIMBOLOGIA	
	TUBULAÇÃO DE ESGOTO PRIMÁRIO EM PVC RÍGIDO SÉRIE NORMAL TIGRE OU SIMILAR;
	TUBULAÇÃO DE ESGOTO SECUNDÁRIO EM PVC RÍGIDO SÉRIE NORMAL TIGRE OU SIMILAR;
	TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO EM PVC RÍGIDO SÉRIE NORMAL TIGRE OU SIMILAR;
	CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO;
	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CGS);
	CAIXA SIFONADA EM PVC RÍGIDO TIGRE OU SIMILAR COM GRELHA INOX (CS)
	CAIXA SIFONADA EM PVC RÍGIDO TIGRE OU SIMILAR COM TAMPA HERMÉTICA INOX E BORRACHA DE VEDAÇÃO (CSH);
	RALO SECO (Ø100mm) EM PVC RÍGIDO TIGRE OU SIMILAR COM GRELHA INOX (R);
	INSTALAÇÃO A SER REMOVIDA.

INFORMAÇÃO DE COLUNA	SENTIDO DO FLUXO
	TUBULAÇÃO QUE SOBE
	TUBULAÇÃO QUE DESCE
	TUBULAÇÃO QUE SOBE E DESCE

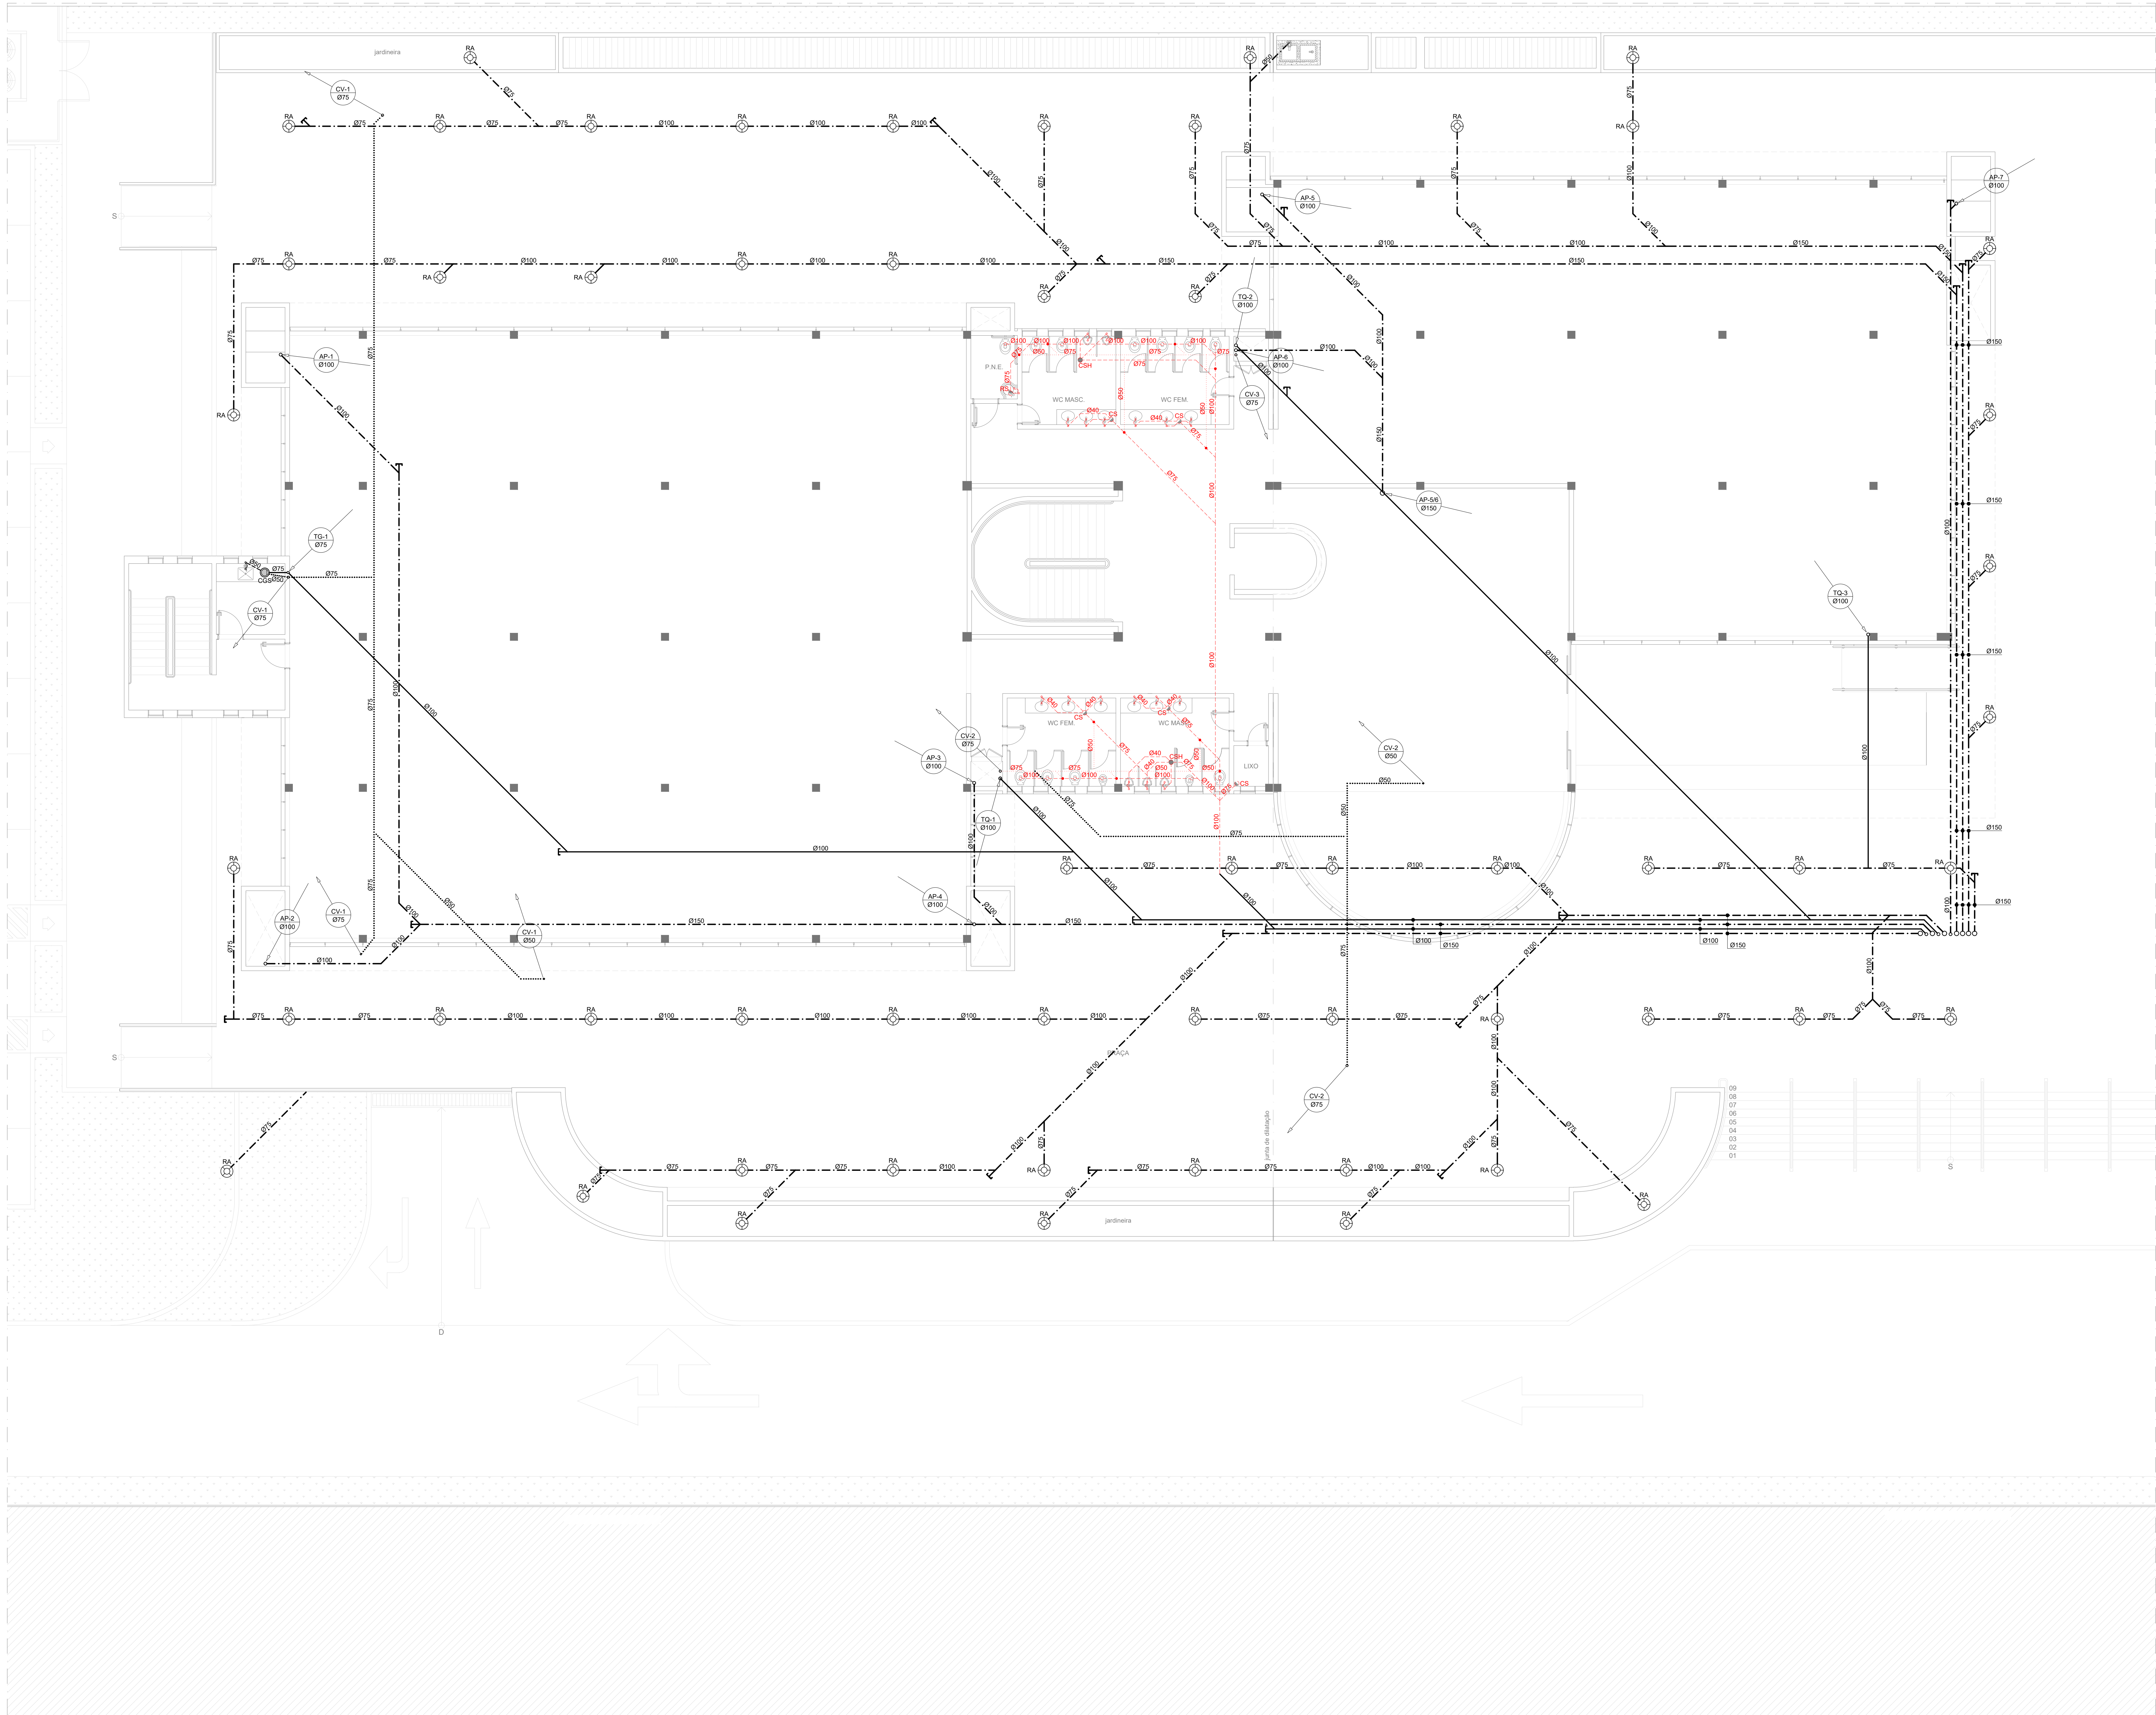

PLANTA BAIXA TÉRREO - SITUAÇÃO ATUAL
esc 1/75

SIMBOLOGIA	
	TUBULAÇÃO DE ESGOTO PRIMÁRIO EM PVC RÍGIDO SÉRIE NORMAL TIGRE OU SIMILAR;
	TUBULAÇÃO DE ESGOTO SECUNDÁRIO EM PVC RÍGIDO SÉRIE NORMAL TIGRE OU SIMILAR;
	TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO EM PVC RÍGIDO SÉRIE NORMAL TIGRE OU SIMILAR;
	CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO;
	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CSG);
	CAIXA SIFONADA EM PVC RÍGIDO TIGRE OU SIMILAR COM GRELHA INOX (CS);
	CAIXA SIFONADA EM PVC RÍGIDO TIGRE OU SIMILAR COM TAMPA HERMÉTICA INOX E BORRACHA DE VEDACÃO (CSH);
	RALO SECO (Ø100mm) EM PVC RÍGIDO TIGRE OU SIMILAR COM GRELHA INOX (R);
	INSTALAÇÃO A SER REMOVIDA.
INFORMAÇÃO DE COLUMNA	
	IDENTIFICAÇÃO DA COLUMNA
	NUMERAÇÃO DA COLUMNA
	DIÂMETRO DO TUBO
SENTIDO DO FLUXO	
	TUBULAÇÃO QUE SOBE
	TUBULAÇÃO QUE DESCE
	TUBULAÇÃO QUE SOBE E DESCE

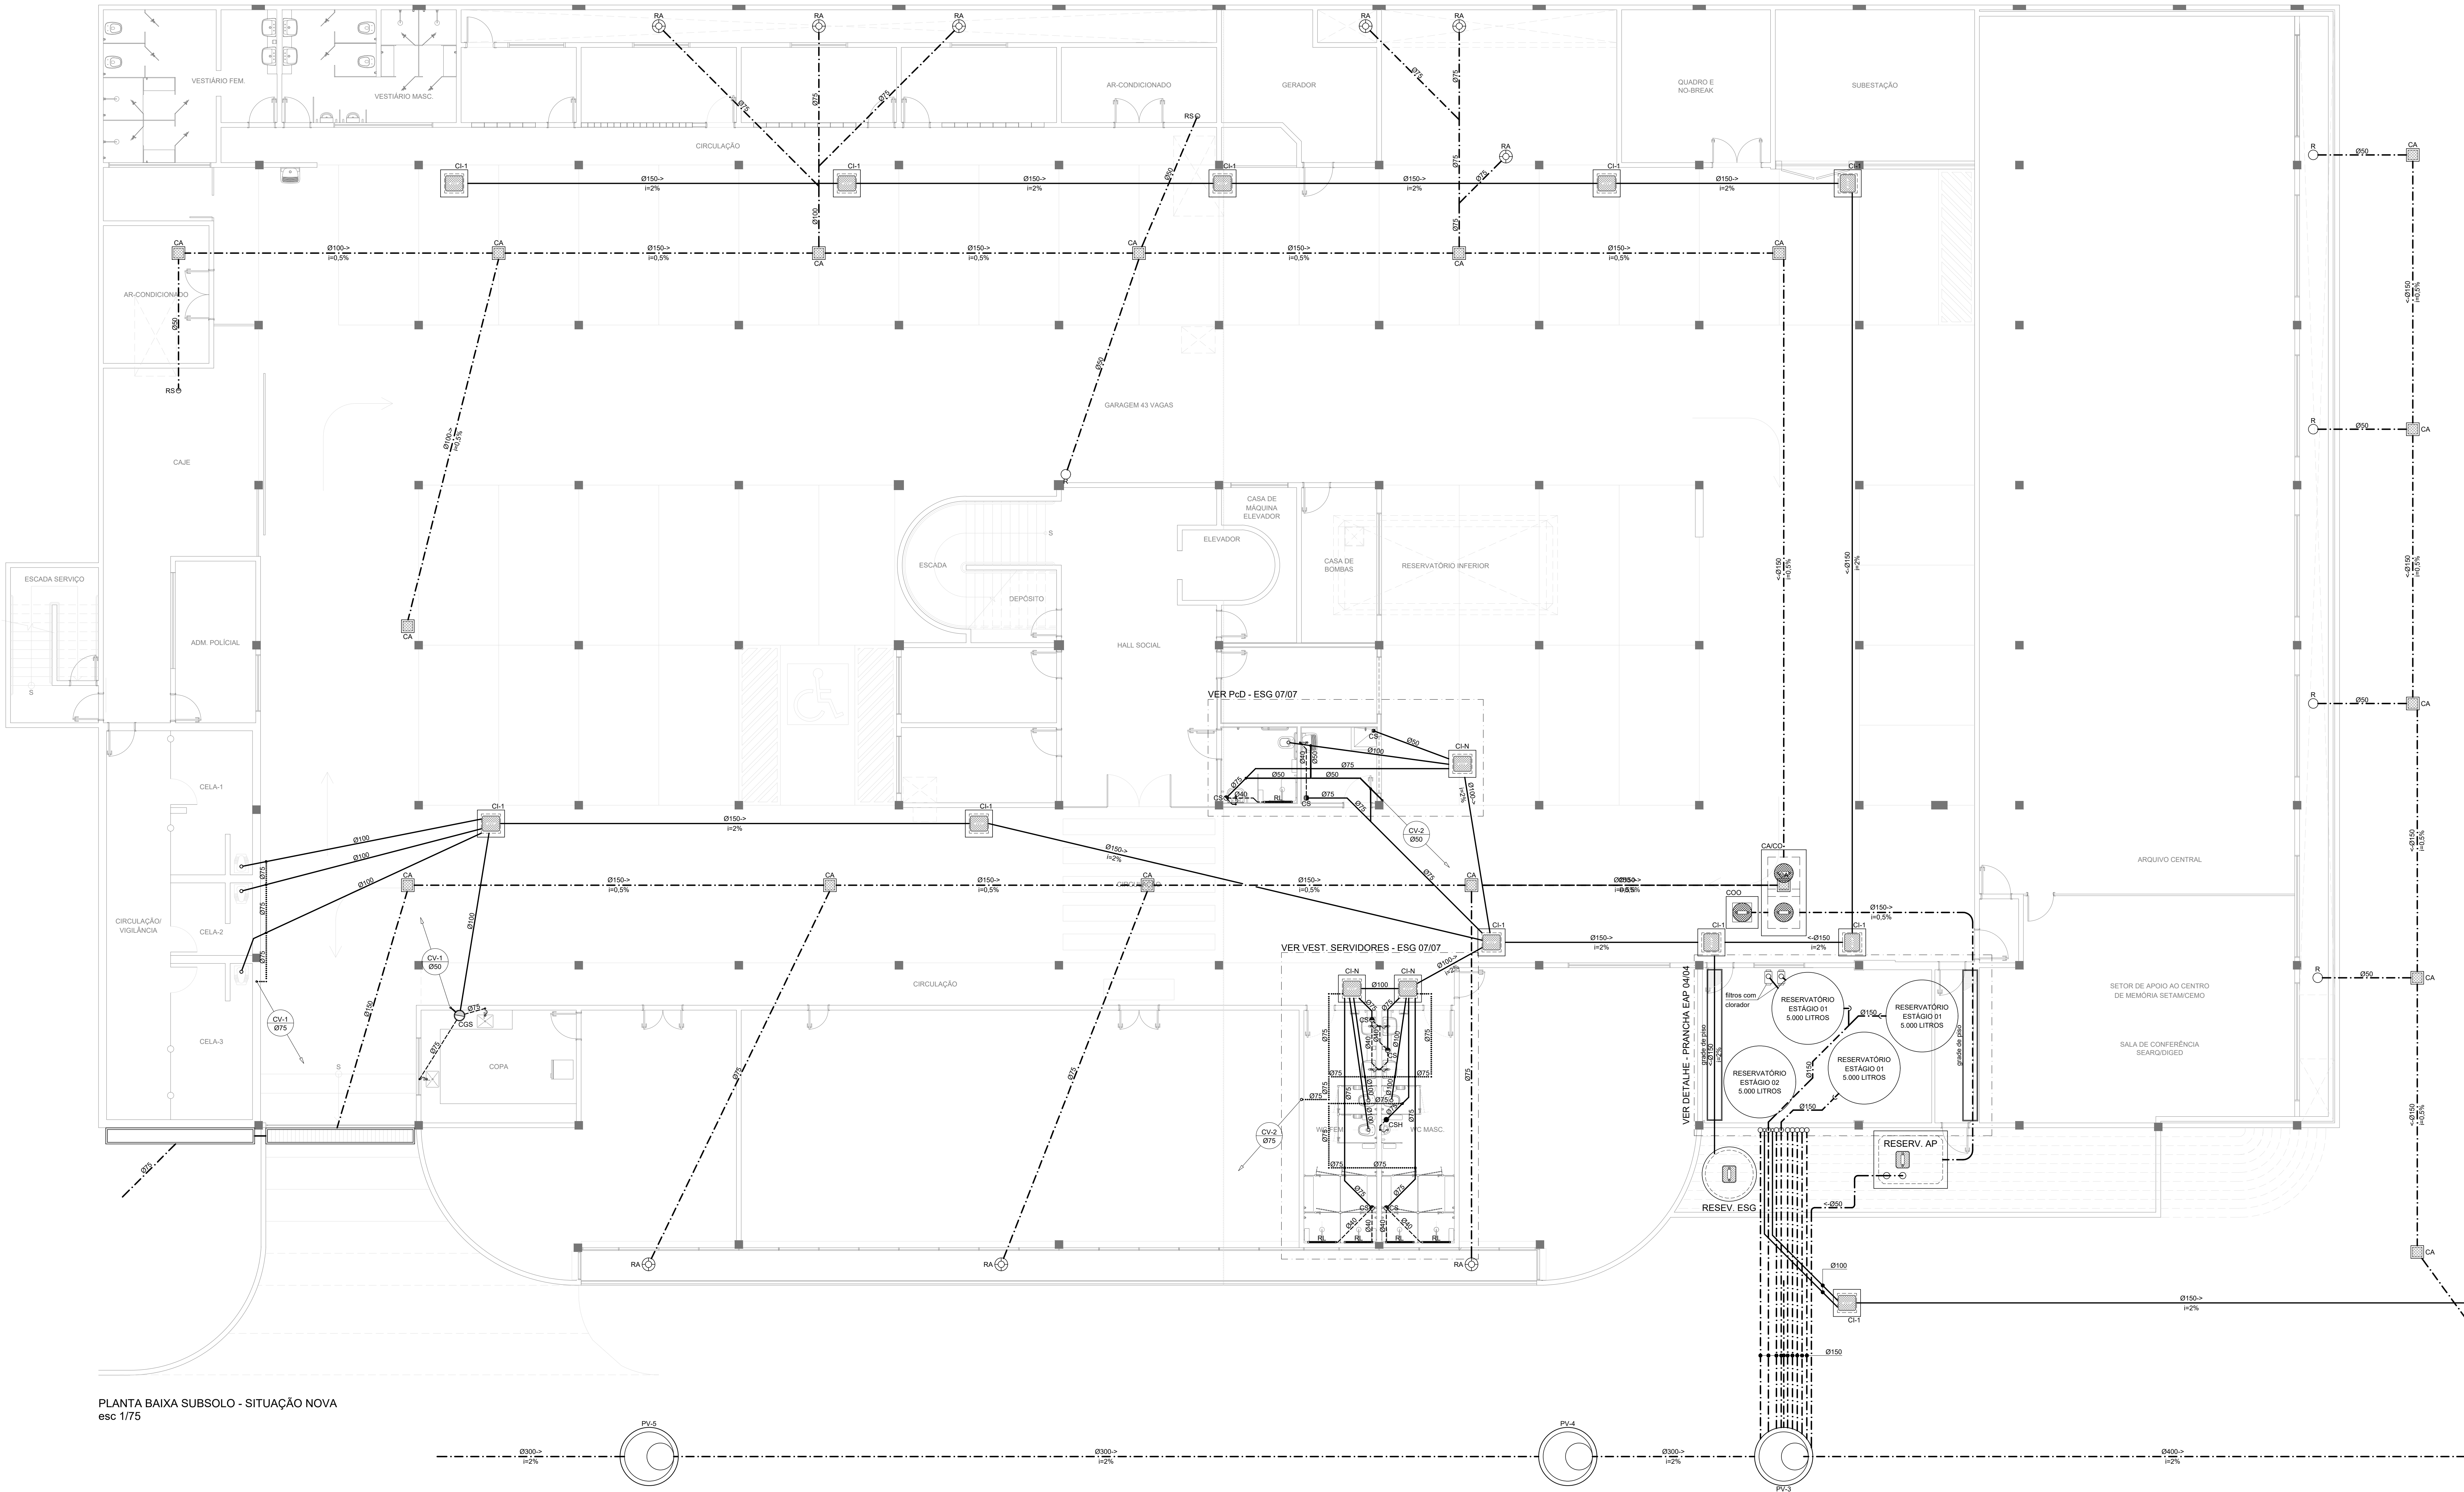


PLANTA BAIXA SUBSOLO - SITUAÇÃO NOVA
esc 1/75

SIMBOLOGIA	
	TUBULAÇÃO DE ESGOTO PRIMÁRIO EM PVC RÍGIDO SÉRIE NORMAL TIGRE OU SIMILAR;
	TUBULAÇÃO DE ESGOTO SECUNDÁRIO EM PVC RÍGIDO SÉRIE NORMAL TIGRE OU SIMILAR;
	TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO EM PVC RÍGIDO SÉRIE NORMAL TIGRE OU SIMILAR;
	CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO;
	CAIXA DE GORELURA SIMPLES (COS);
	CAIXA SIFONADA EM PVC RÍGIDO TIGRE OU SIMILAR COM GRELHA INOX (CS);
	CAIXA SIFONADA EM PVC RÍGIDO TIGRE OU SIMILAR COM TAMP. HERMÉTICA INOX E BORRACHA DE VED. (CSN);
	RAIO SECO (Ø100mm) EM PVC RÍGIDO TIGRE OU SIMILAR COM GRELHA INOX (RS);
	INSTALAÇÃO NOVA.


INFORMAÇÃO DE COLUNA	SENTIDO DO FLUXO
 IDENTIFICAÇÃO DA COLUNA NUMERAÇÃO DA COLUNA	 TUBULAÇÃO QUE SOBE
 DIÂMETRO DO TUBO	 TUBULAÇÃO QUE DESCE
	 TUBULAÇÃO QUE SOBE E DESCE

- NOTAS TÉCNICAS**
- TODA TUBULAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO APARENTE DEVERÁ SER PINTADA NA COR MARROM.
 - INCLINAÇÕES MÍNIMAS: Ø150 = 1%, Ø100 = 1%, Ø75 = 2%, Ø50 = 2%.
 - TODA MEDIDA DE COTAS ESTÁ EM METROS.
 - AS INSTALAÇÕES DE ESGOTO ATENDERÃO ÀS PRESCRIÇÕES DA NBR 8160/1989 - ABNT.
 - AS TUBULAÇÕES QUE SEGUJEM PELO TETO SERÃO FIXADAS NAS LAJES OU VIDAS ATRAVÉS DE ABRAÇADERA TIPO "D". VERGALHA ROSCADO Ø 1/2" E CUM. MÁXIMO DE 1" E 8" C.
 - OS LOCAIS DOS RALOS E CAIXAS SIFONADAS SERÃO ALTERADOS.
 - PARA LACUAÇÃO DE NOVAS CAIXAS DE INSPEÇÃO (SUBSOLO) E INTERLIGAÇÃO À CAIXA EXISTENTE, QUEBRAR O TRECHO DE PISO DO SUBSOLO E RECONSTRUIR CONFORME PADRÃO ATUAL.
 - OS TUBOS DE QUEDA E COLUNAS DE VENTILAÇÃO EXISTENTES SERÃO MANTIDOS. EM ALGUNS TRECHOS PODERÁ OCORRER O DESLOCAMENTO DOS MESMOS EM FUNÇÃO DA NOVA POSIÇÃO DAS PEÇAS.
 - OS TRECHOS EM QUE A TUBULAÇÃO PELO ENTREFORO SOFRER ALTRAÇÕES DEVERÁ SER RECONSTITUÍDA.

CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO
ESCALA 1/20

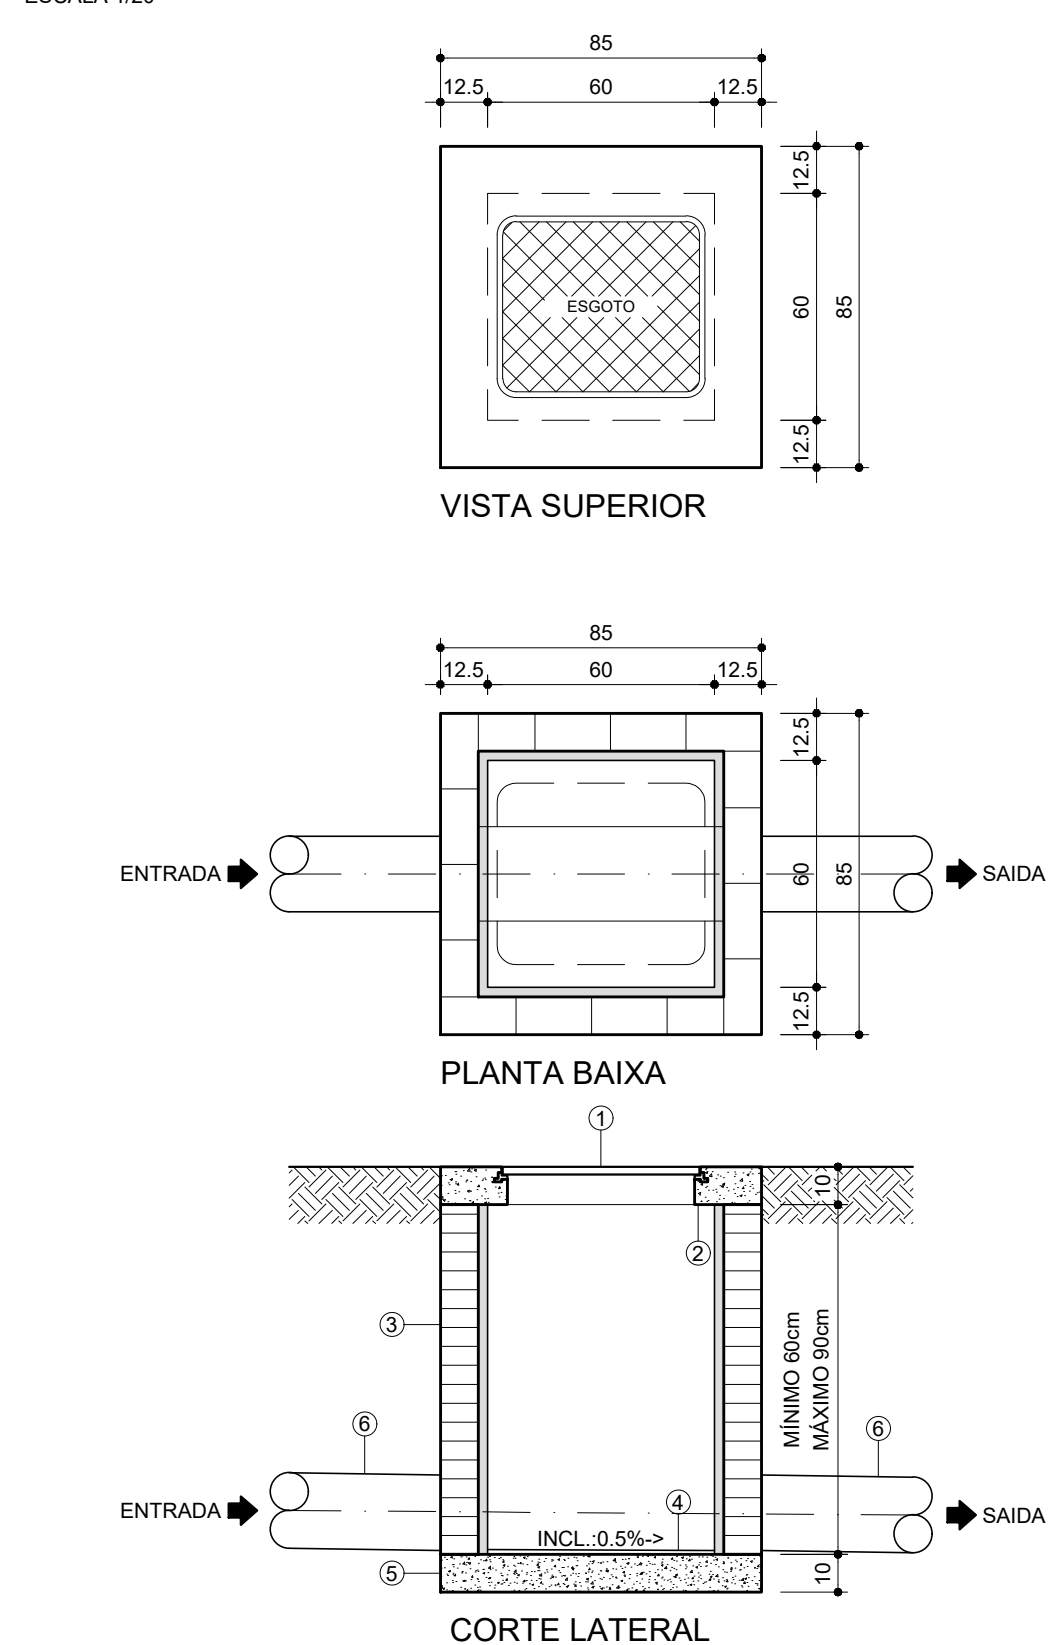

CARATERÍSTICAS	LEGENDA
CONSTRUÇÃO: ALVENARIA	① - TAMPAO DE P.F. T33
TAMPAO: TAMPAO FERRO FUNDIDO	② - LAJE DE CONCRETO ARMADO
	③ - TUBO MADO
	④ - ARGAMASSA
	⑤ - LAJE DE CONCRETO MADO
	⑥ - TUBO PVC/R

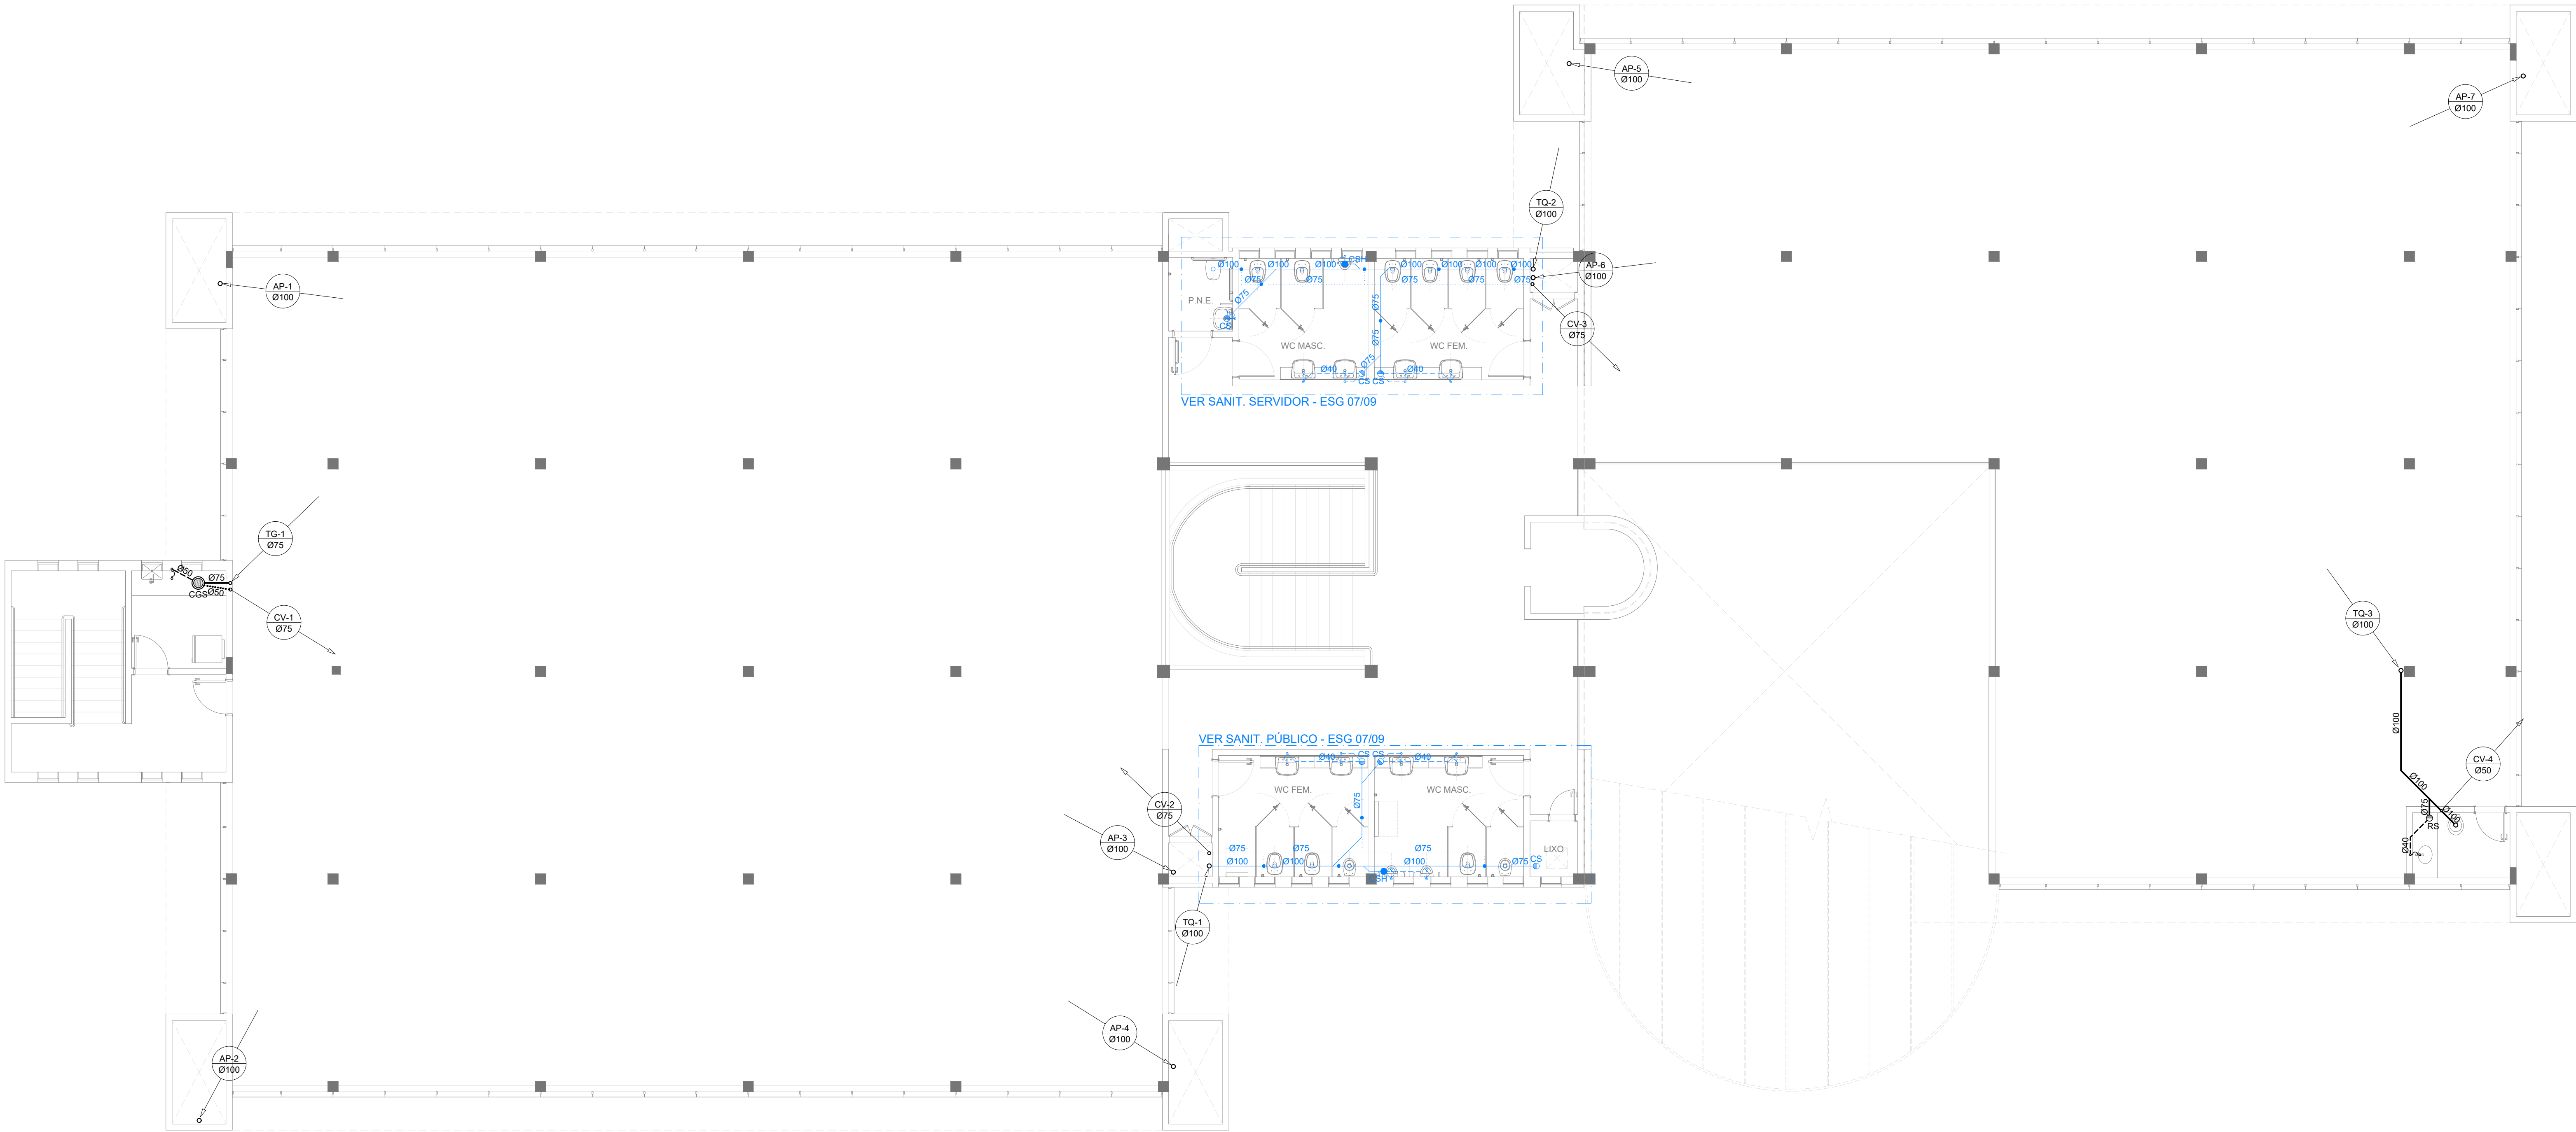

PLANTA BAIXA 1º PAVIMENTO - SITUAÇÃO NOVA
esc 1/75

SIMBOLOGIA	
	TUBULAÇÃO DE ESGOTO PRIMÁRIO EM PVC RÍGIDO SÉRIE NORMAL TIGRE OU SIMILAR;
	TUBULAÇÃO DE ESGOTO SECUNDÁRIO EM PVC RÍGIDO SÉRIE NORMAL TIGRE OU SIMILAR;
	TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO EM PVC RÍGIDO SÉRIE NORMAL TIGRE OU SIMILAR;
	CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO;
	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CS);
	CAIXA SIFONADA EM PVC RÍGIDO TIGRE OU SIMILAR COM GRELHA INOX (CS);
	CAIXA SIFONADA EM PVC RÍGIDO TIGRE OU SIMILAR COM TAMPÃO HERMÉTICA INOX E BORRACHA DE VEDAÇÃO (CSH);
	RALO SECO (Ø100mm) EM PVC RÍGIDO TIGRE OU SIMILAR COM GRELHA INOX (RS);
	INSTALAÇÃO NOVA.





INFORMAÇÃO DE COLUNA	SENTIDO DO FLUXO
	TUBULAÇÃO QUE SOBE
	TUBULAÇÃO QUE DESCE
	TUBULAÇÃO QUE SOBE E DESCE

- NOTAS TÉCNICAS**
- TODA TUBULAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO APARENTE DEVERÁ SER PINTADA NA COR MARROM;
 - INCLINAÇÕES MÍNIMAS: Ø150 =1%, Ø100=1%, Ø75=2%, Ø50=2%;
 - TODA MEDIDA DE COTAS ESTÁ EM METROS;
 - AS INSTALAÇÕES DE ESGOTO ATENDERÃO ÀS PRESCRIÇÕES DA NBR 8160/1999 - ABNT;
 - AS TUBULAÇÕES QUE SEGUJEM PELO TETO SERÃO FIXADAS NAS LAJES OU VIGAS ATRAVÉS DE ABRAÇADEIRA TIPO "D", VERGALHÃO ROSCADO Ø 1/2" E CHUMBADOR "URF" Ø 1/2";
 - OS LOCAIS DOS RALOS E CAIXAS SIFONADAS SERÃO ALTERADOS;
 - PARA EXECUÇÃO DE NOVAS CAIXAS DE INSPEÇÃO (SUBSOLO) E INTERLIGAÇÃO A CAIXA EXISTENTE, QUEBRAR O TRECHO DE PISO DO SUBSOLO E RECOMPOR CONFORME PADRÃO ATUAL;
 - OS TUBOS DE QUEDA E COLUNAS DE VENTILAÇÃO EXISTENTES SERÃO MANTIDOS, EM ALGUNS TRECHOS PODERÁ OCORRER O DESLOCAMENTO DOS MESMOS EM FUNÇÃO DA NOVA POSIÇÃO DAS PEÇAS;
 - OS TRECHOS EM QUE A TUBULAÇÃO PELO ENTREFORRO SOFRER ALTREAÇÕES DEVERÁ SER RECONSTITUÍDA.


MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS			
SECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS			
	Promotoria de Justiça de Defesa da Infância e da Juventude		ESG 04/09
	Projeto Sanitário		
	Projeto de reforma		
	Planta baixa 1º pavimento - situação nova		
ESCALA	Indicada	ÁREA	IMPRESSÃO 04/04/2022




Para verificar a autenticação acesse www.mpdf.tj.br/verificarDocumento. Protocolo 08191.052632/2022-84.
Assinado por GUILHERME CARVALHO ARRUDA - NUARQ/SUPAR em 07/04/2022 e outros.

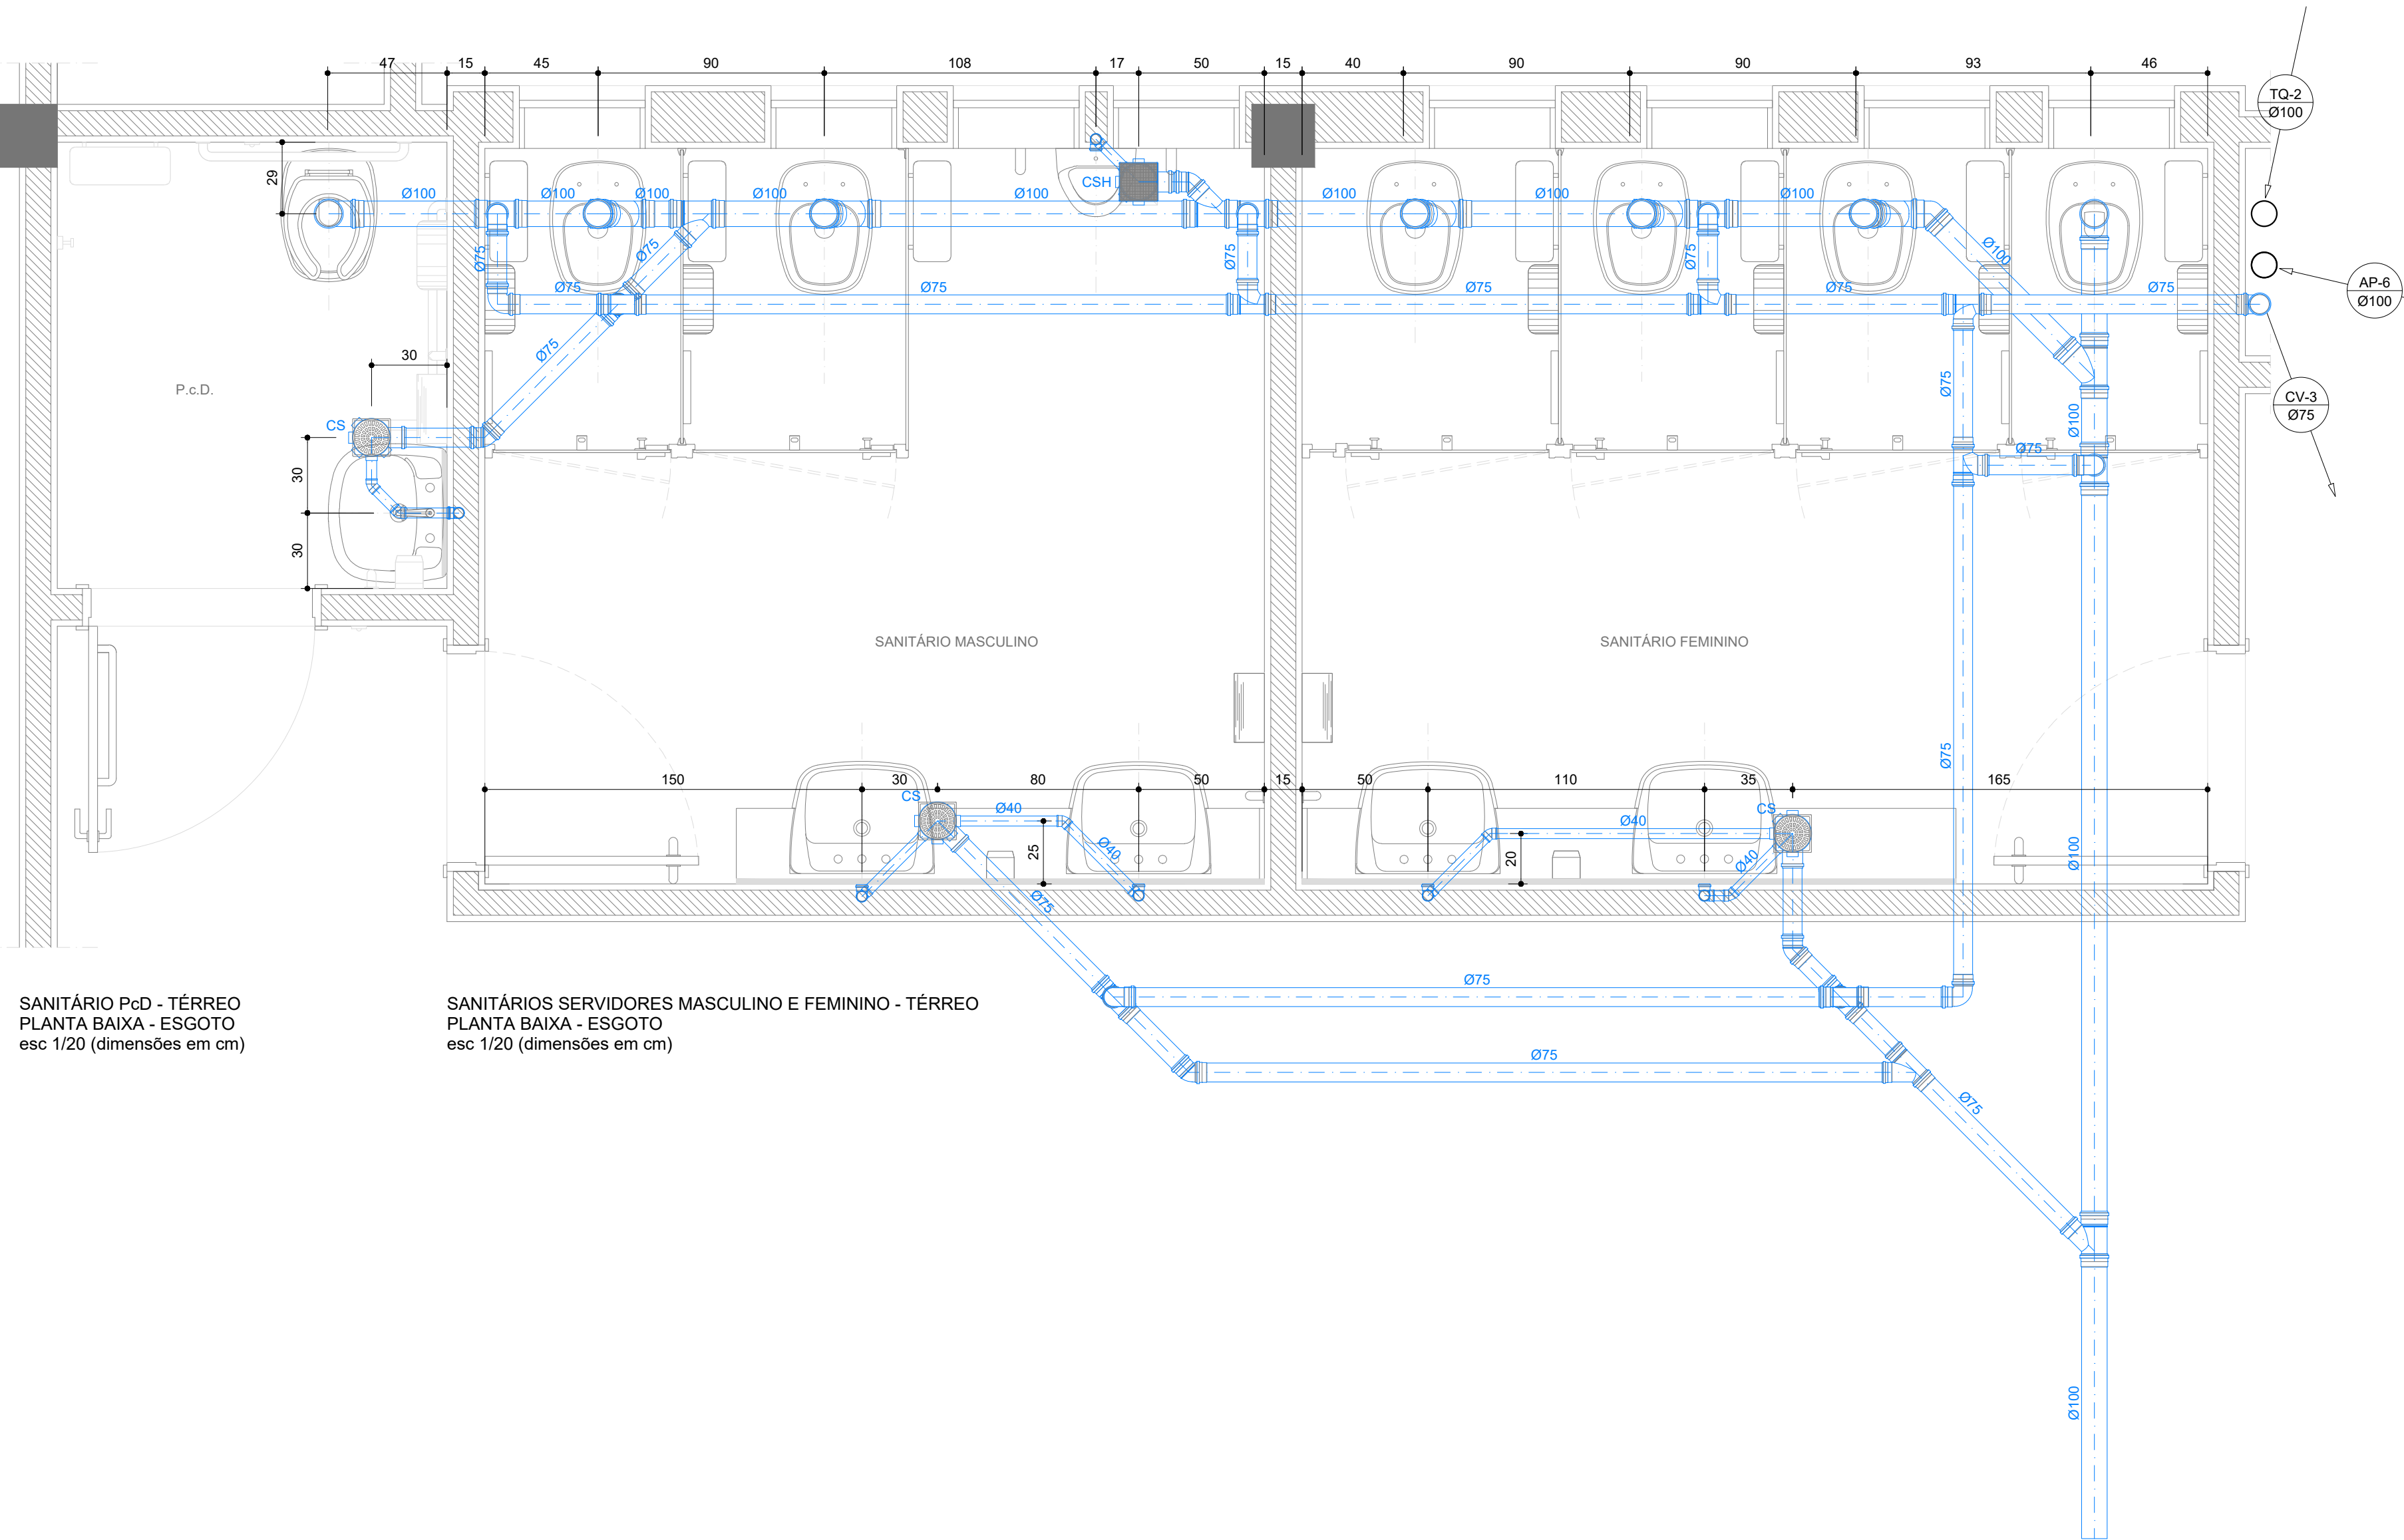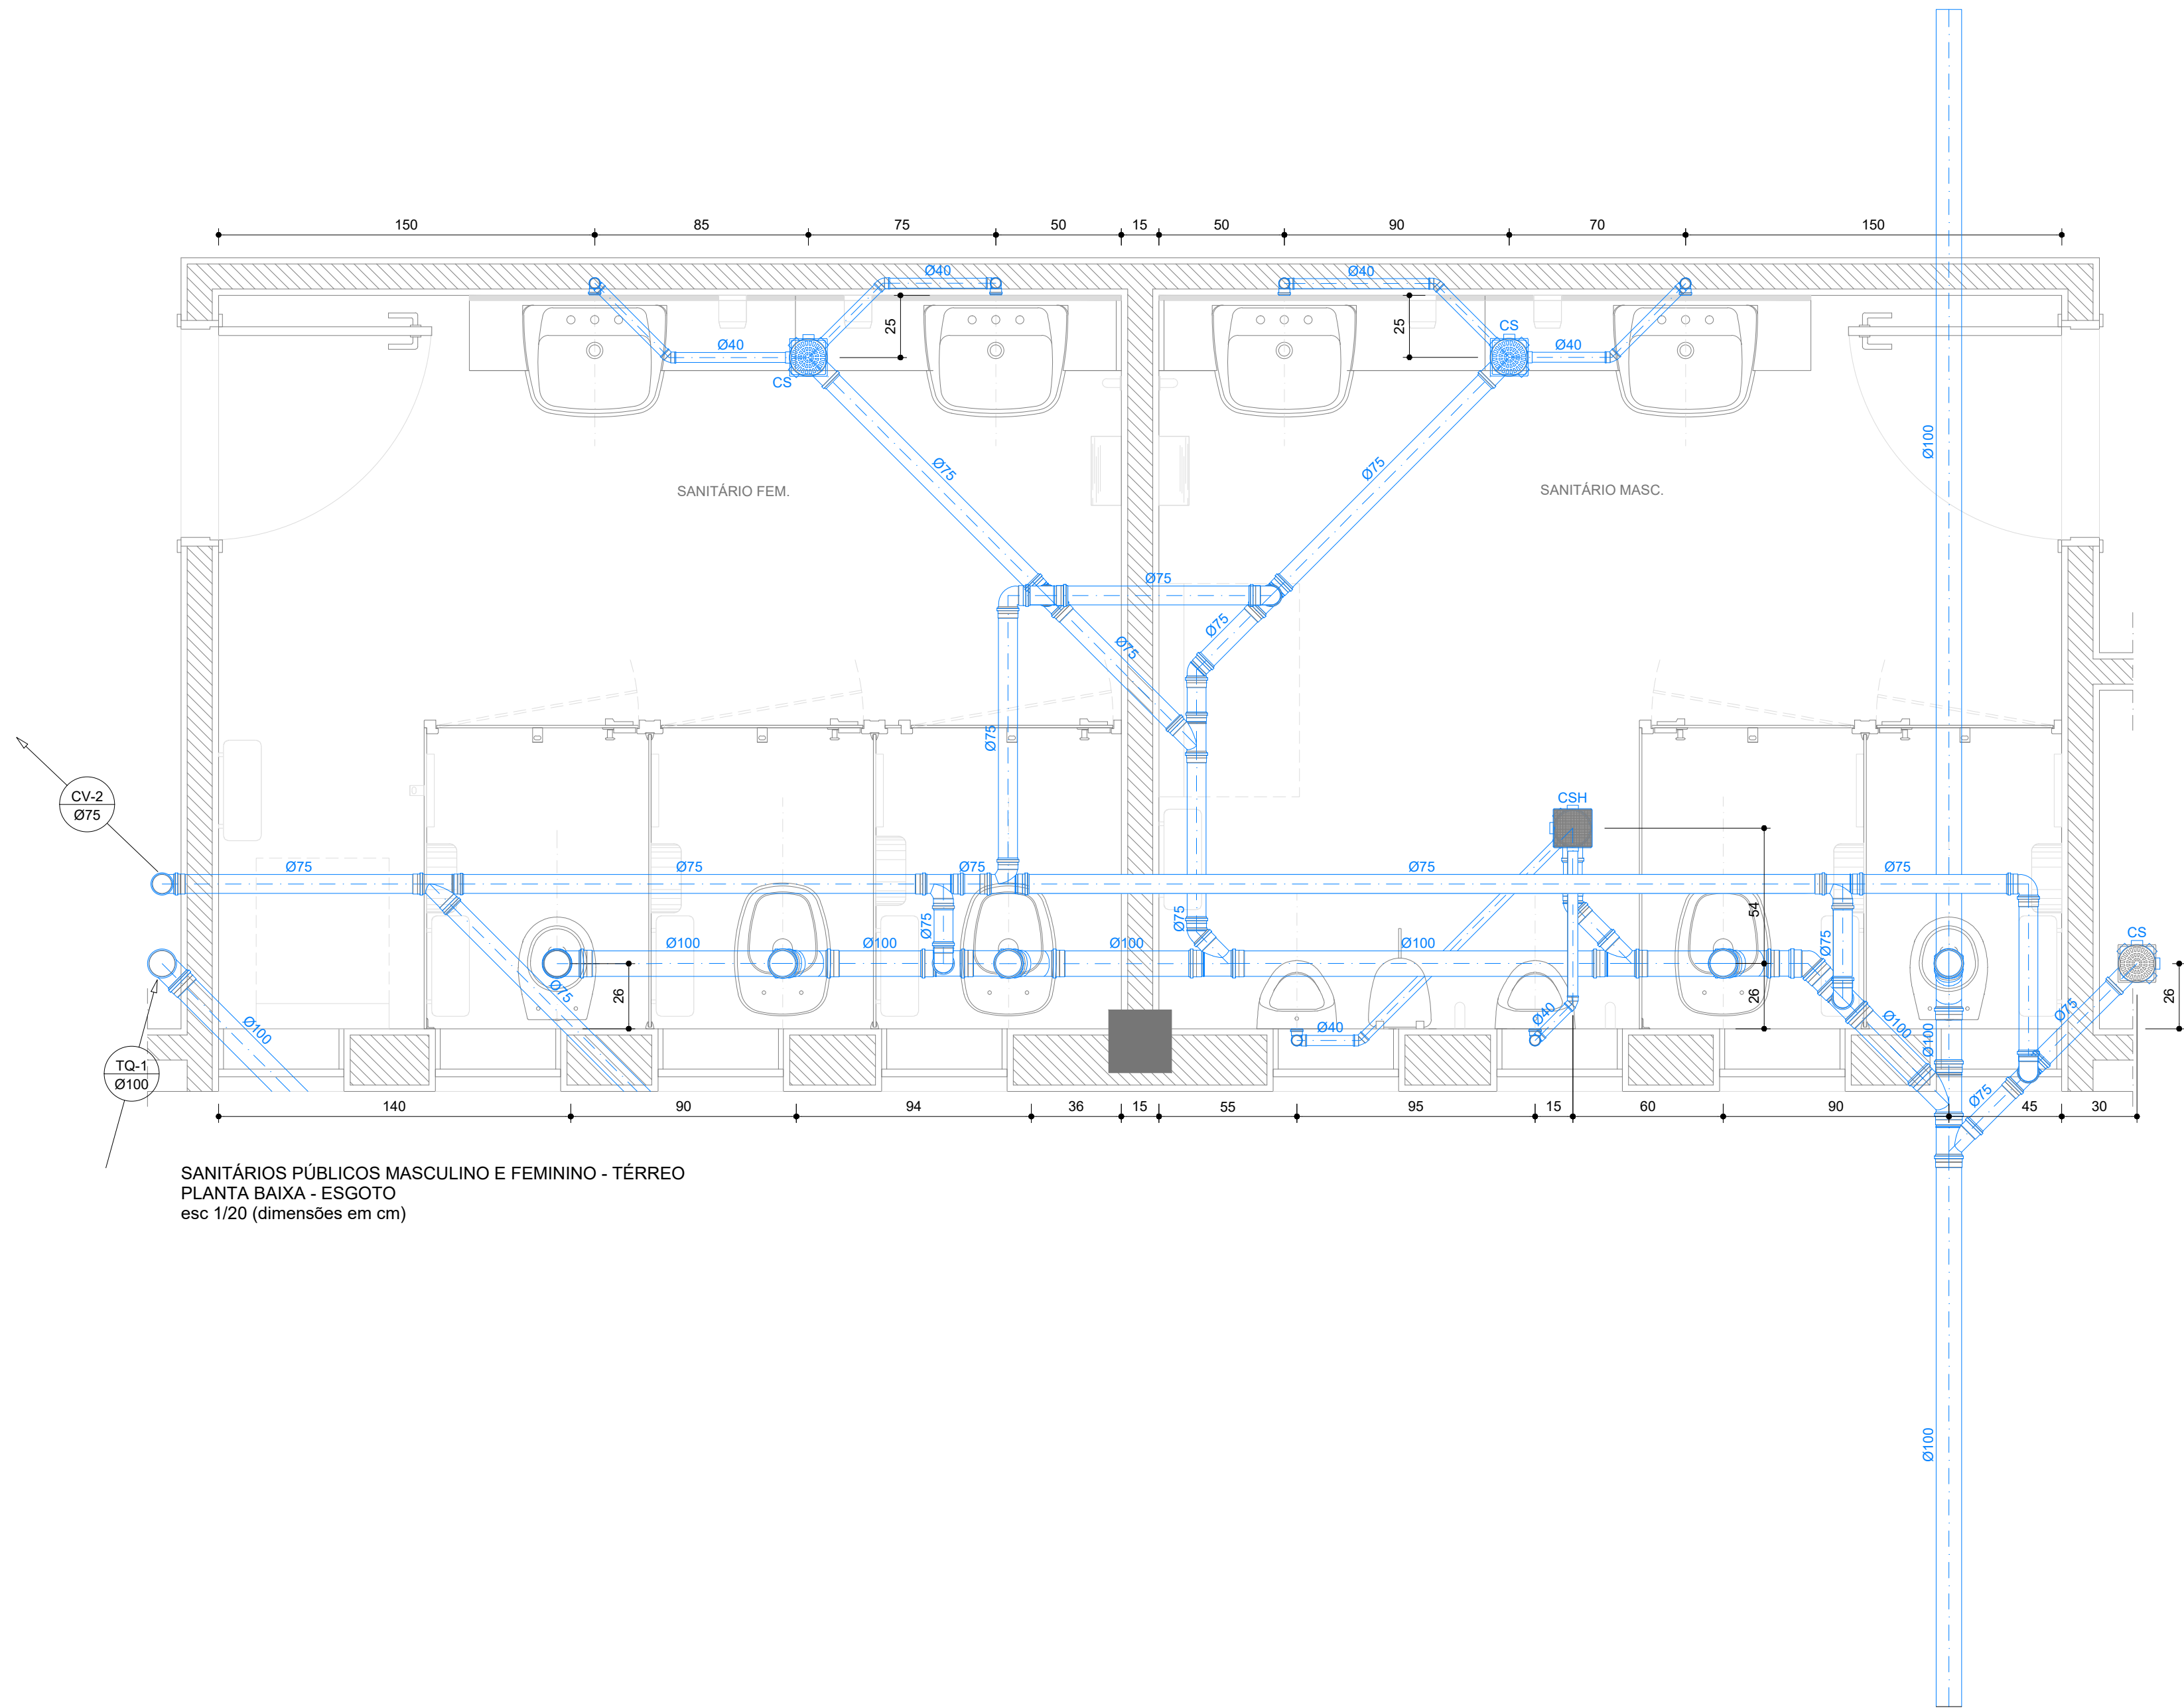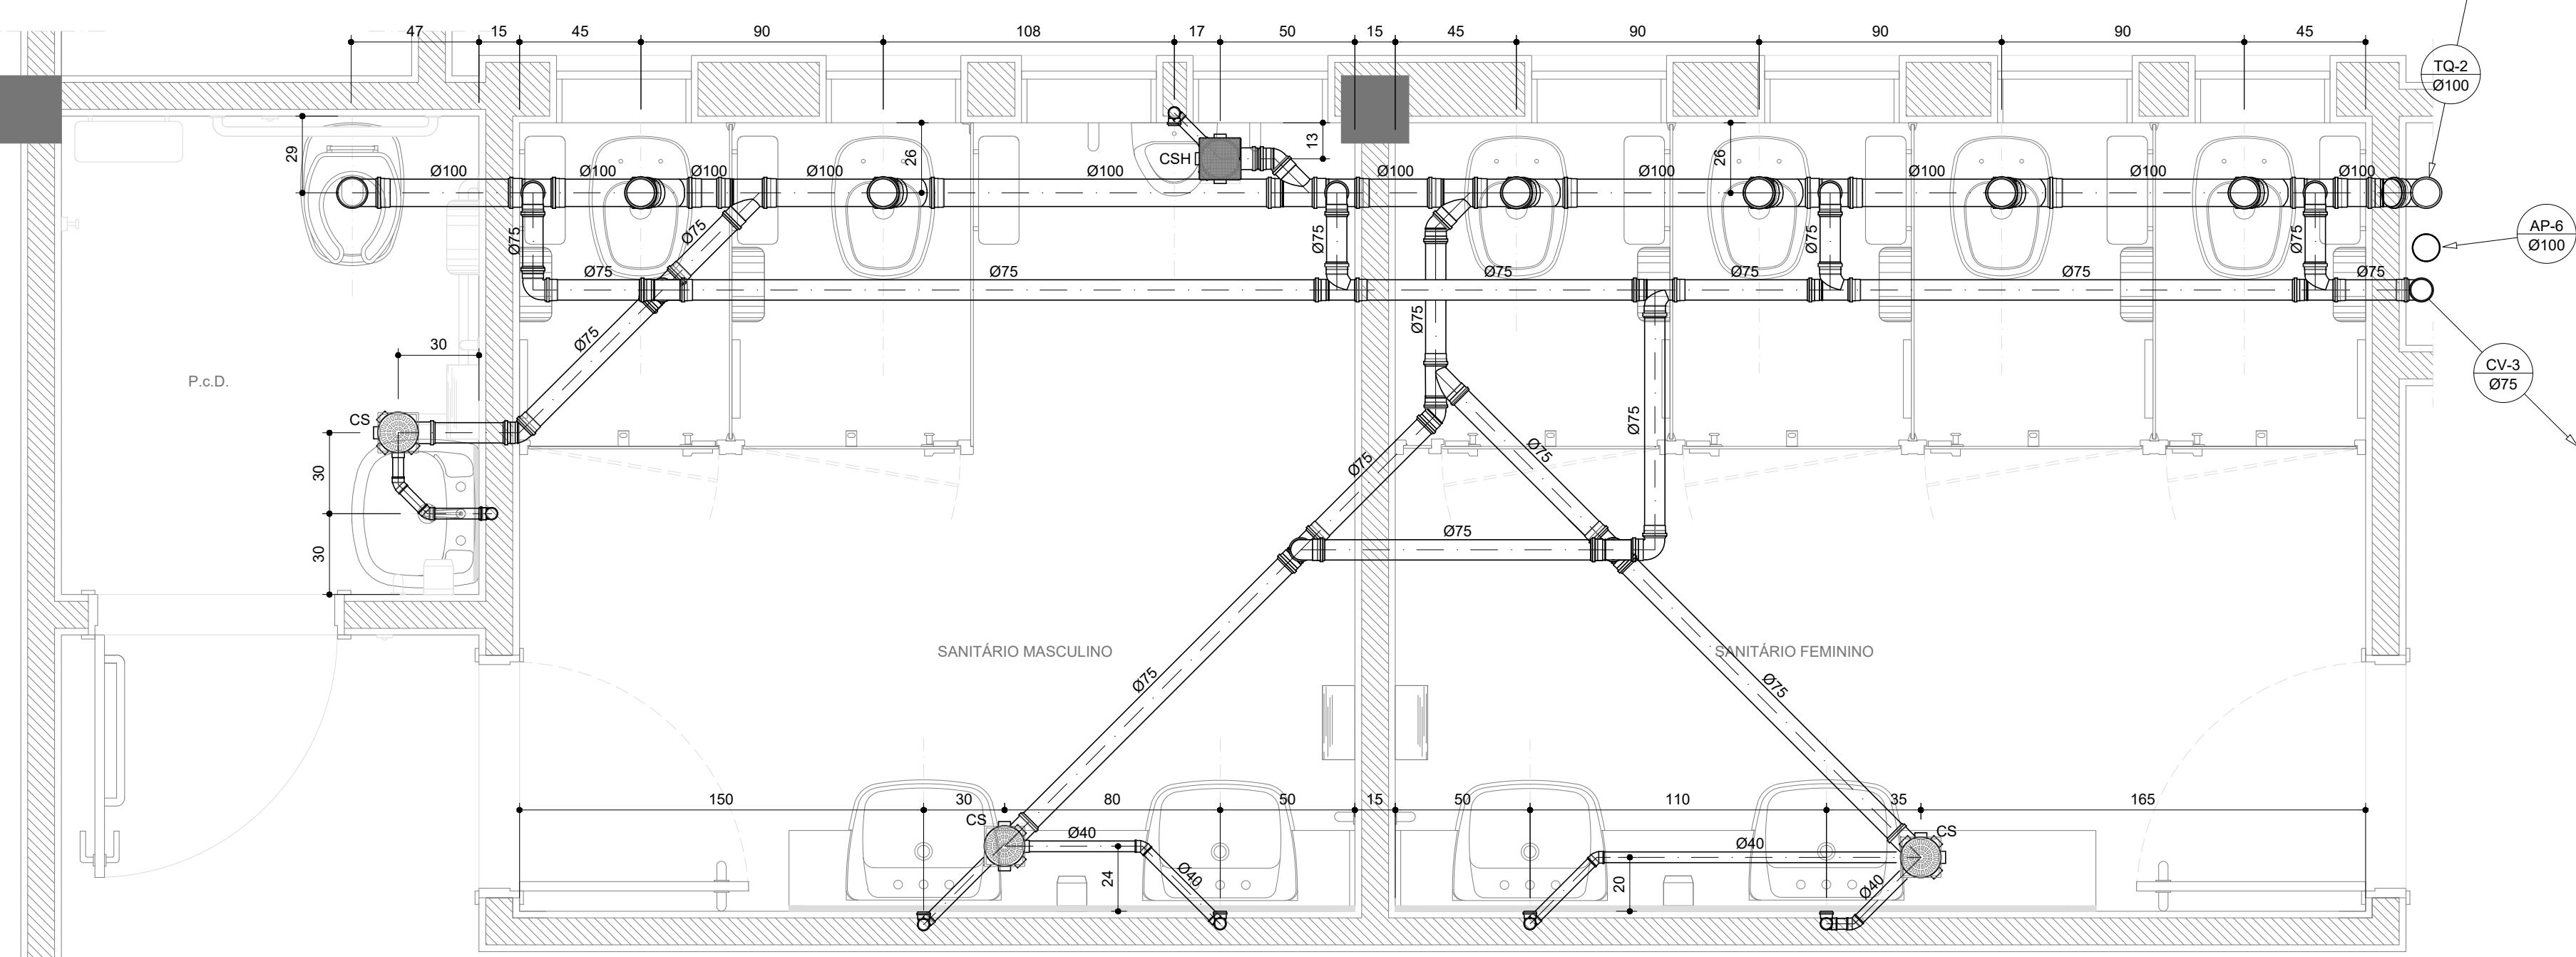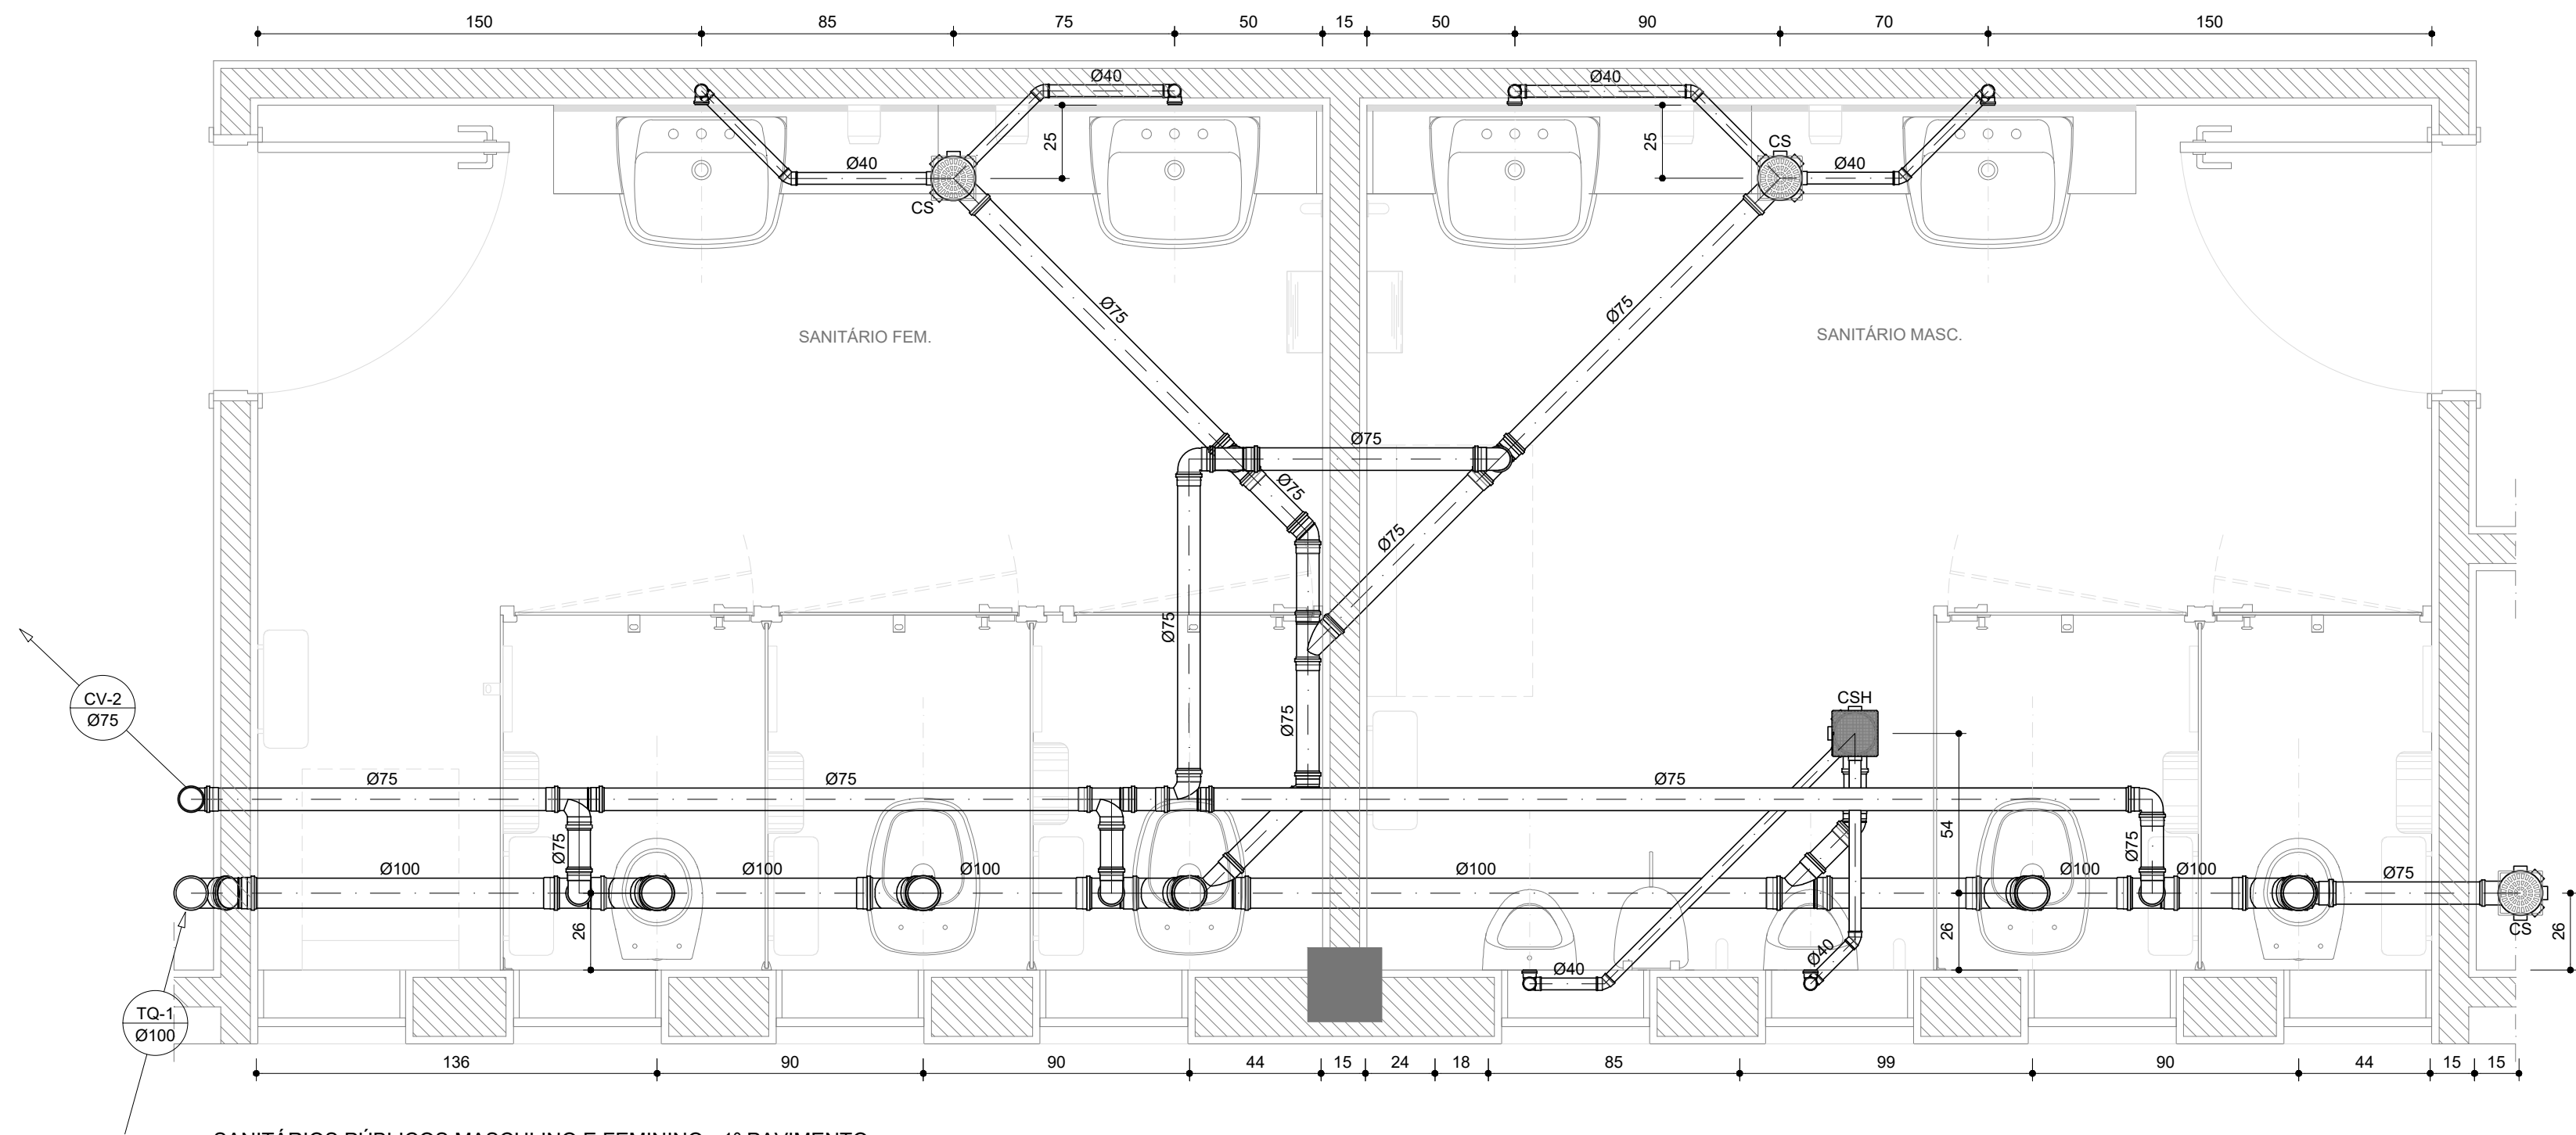


NOMENCLATURA	
COS: CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM PVC COM TAMPAS EM ABS TIGRE OU EQUIVALENTE; CI: CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA 600 x 600 mm COM TAMPAS EM FERRO FUNDIDO T33; CS: CAIXA SIFONADA EM PVC CORRUGADO 150 x 175 x 75 COM GRELHA QUADRADA CROMADA OU 100 x 100 x 50 COM GRELHA QUADRADA CROMADA TIGRE OU EQUIVALENTE; CV: COLUNA DE VENTILAÇÃO; RS: RALO SECO 100 x 100 MM COM GRELHA QUADRADA CROMADA; TQ: TUBO DE QUEDA.	
NOTAS TÉCNICAS	
1. TODA TUBULAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO APARENTE DEVERÁ SER PINTADA NA COR MARROM; 2. INCLINAÇÕES MÍNIMAS: Ø150=1%, Ø100=1%, Ø75=2%, Ø50=2%; 3. TODA MEDIDA DE COTAS ESTÁ EM METROS; 4. AS INSTALAÇÕES DE ESGOTO ATENDERÃO AS PRESCRIÇÕES DA NBR 8160/1999 - ABNT; 5. AS TUBULAÇÕES QUE SEQUEM PELO TETO SERÃO FIXADAS NAS LAJES OU VIGAS ATRAVÉS DE ABRAÇADEIRA TIPO "D"; VERGALHÃO RIGIDO Ø 1" E CHUMBAADOR TUP Ø 1"; 6. OS LOCAIS DOS RALOS E CAIXAS SIFONADAS SERÃO ALTERADOS; 7. PARA EXECUÇÃO DE NOVAS CAIXAS DE INSPEÇÃO (SUBSOLO) E INTERLIGAÇÃO À CAIXA EXISTENTE, QUEBRAR O TRECHO DE PISO DO SUBSOLO E RECONPOR CONFORME PADRÃO ATUAL; 8. OS TUBOS DE QUEDA E COLUNAS DE VENTILAÇÃO EXISTENTES SERÃO MANTIDOS, EM ALGUNS TRECHOS PODERÁ OCORRER O DESLOCAMENTO DOS MESMOS EM FUNÇÃO DA NOVA POSIÇÃO DAS PEÇAS; 9. OS TRECHOS EM QUE A TUBULAÇÃO PELO ENTREFORRO SOFRER ALTEAÇÕES DEVERÁ SER RECONSTITUÍDA.	
	INSTALAÇÃO NOVA.

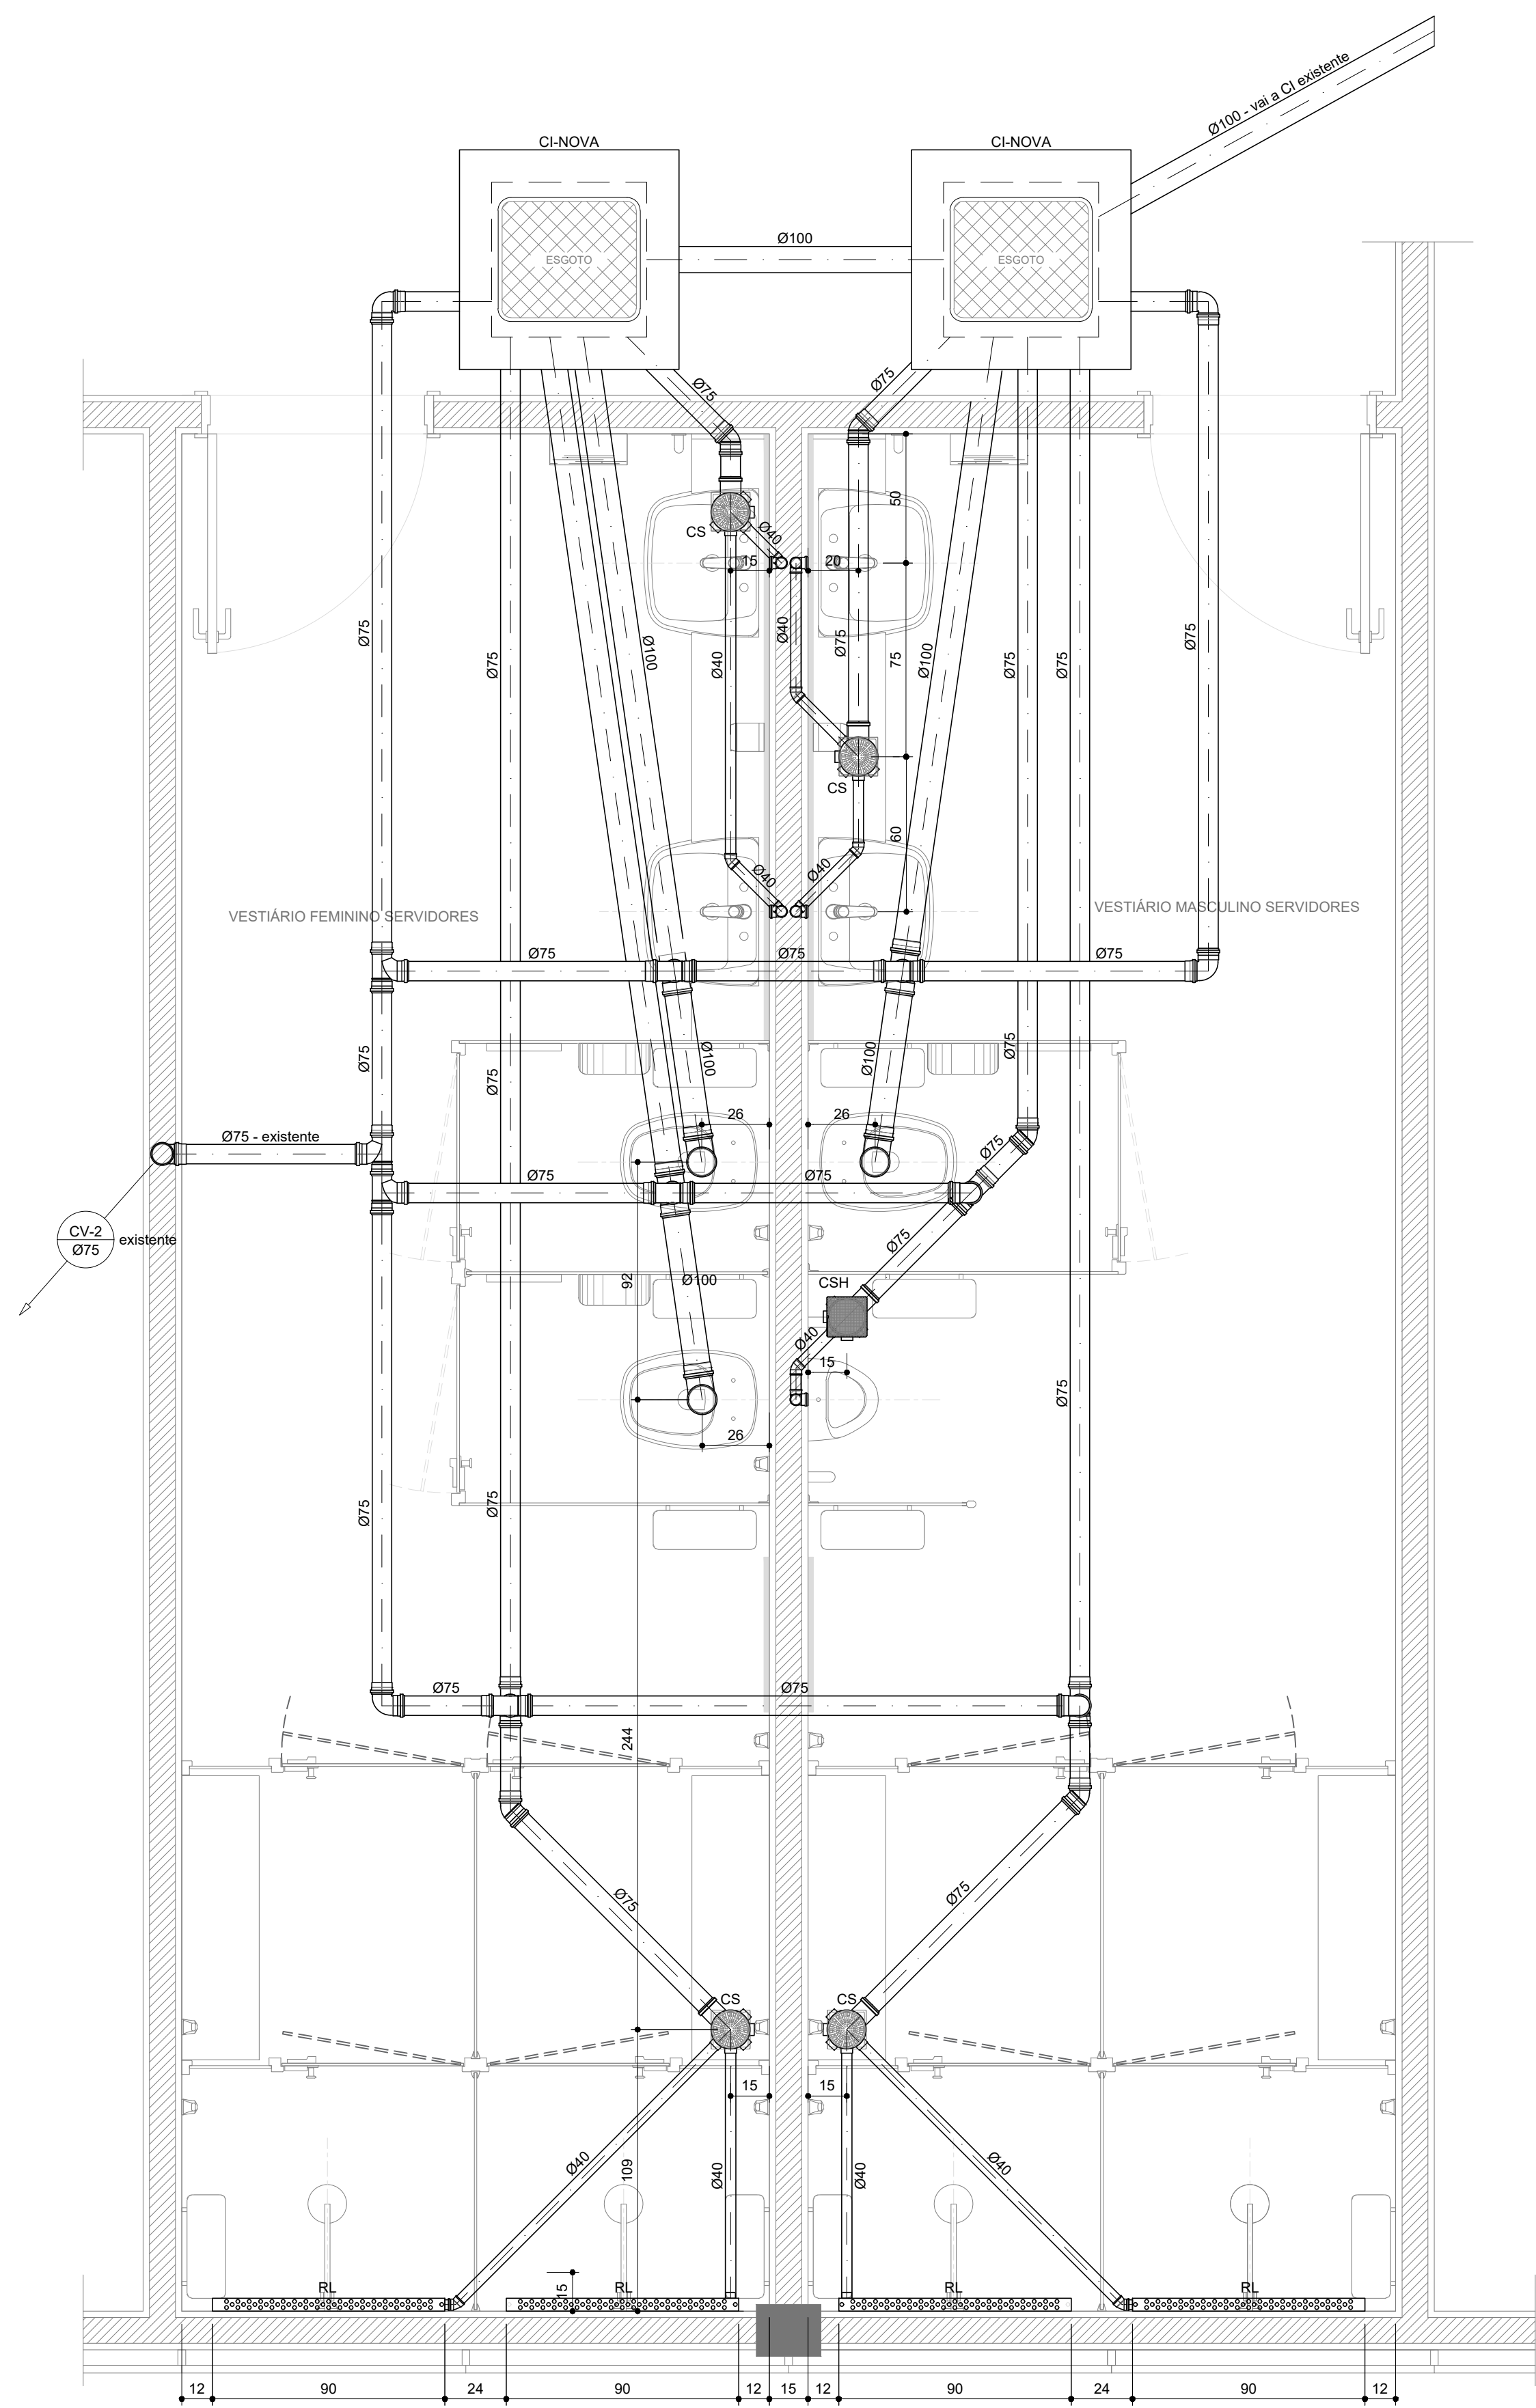

VESTIÁRIOS SERVIDORES MASCULINO E FEMININO - SUBSOLO
PLANTA BAIXA - ESGOTO
esc 1/20 (dimensões em cm)

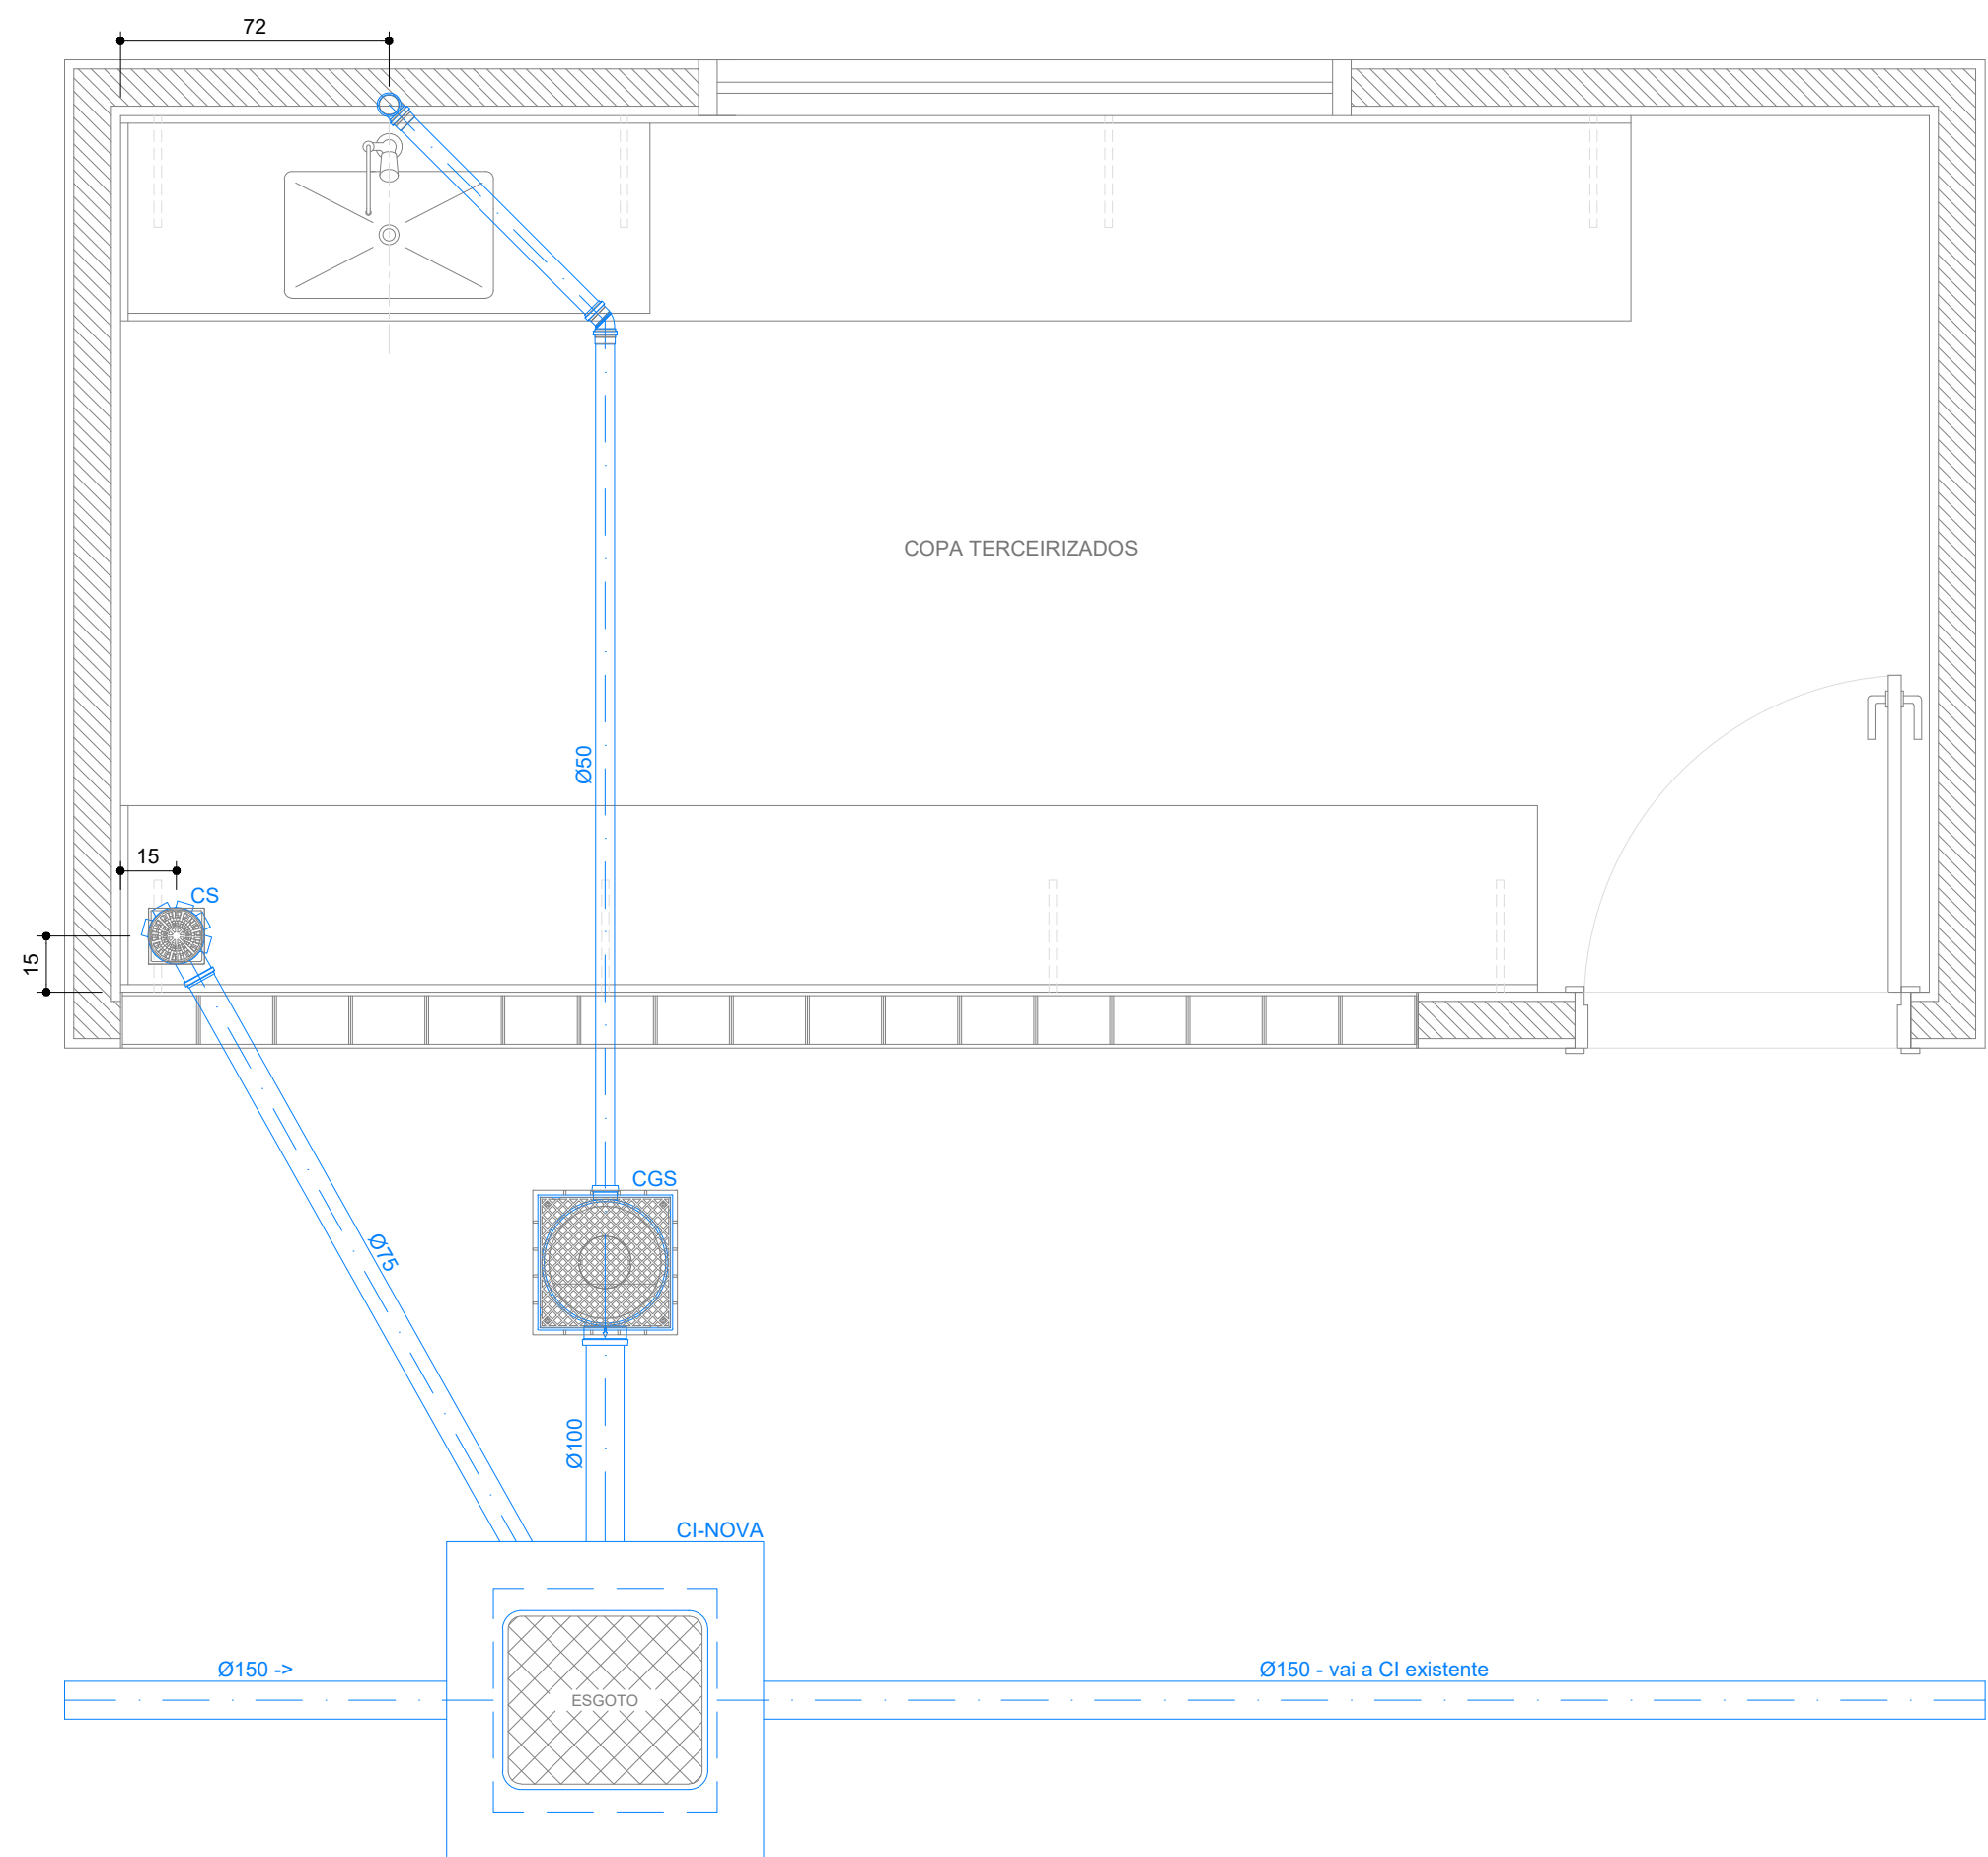

COPA TERCEIRIZADOS - SUBSOLO
PLANTA BAIXA - ESGOTO
esc 1/20 (dimensões em cm)

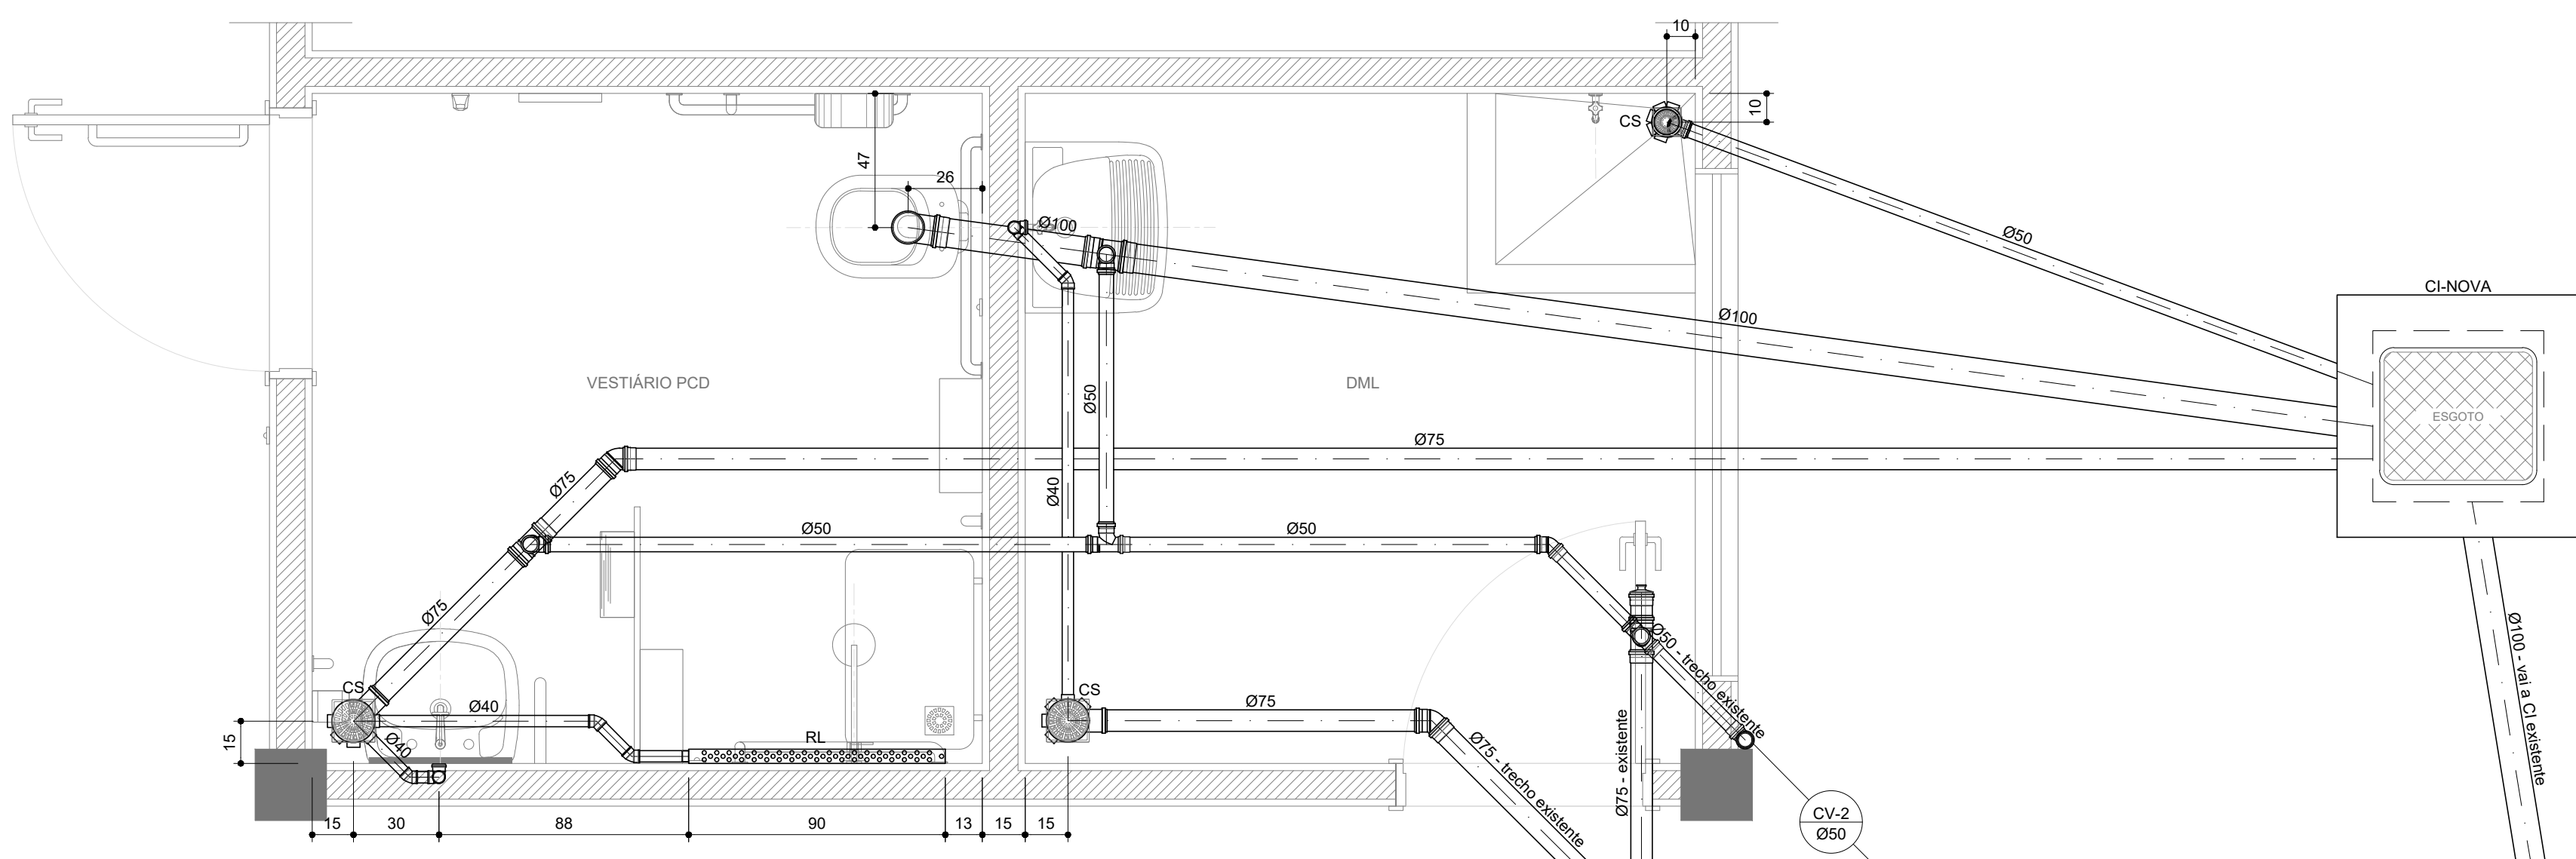

VESTIÁRIO Pcd e DML - SUBSOLO
PLANTA BAIXA - ESGOTO
esc 1/20 (dimensões em cm)

NOMENCLATURA

CGS: CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM PVC COM TAMPA EM ABS TIGRE OU EQUIVALENTE;
CI: CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALUMINÁRIO 600 x 600 mm COM TAMPA EM FERRO FUNDEDO T33;
CS: CAIXA SIFONADA EM PVC GIRAFÁCIL 150 x 170 x 75 COM GRELHA QUADRADA CROMADA OU 100 x 100 x 50 COM GRELHA QUADRADA CROMADA TIGRE OU EQUIVALENTE;
CV: COLUNA DE VENTILAÇÃO;
RL: RALO LINEAR 900 x 48 COM GRELHA RETANGULAR EM INOX MODELO ABRESEKA DA SEKAPISO OU EQUIVALENTE;
TQ: TUBO DE QUEDA;

NOTAS TÉCNICAS


1. TODA TUBULAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO APARENTE DEVERÁ SER PINTADA NA COR MARROM;
2. INCLINAÇÕES MÍNIMAS: Ø150 +1%, Ø100+1%, Ø75+2%, Ø60+2%;
3. TODA MEDIDA DE COTAS ESTÁ EM METROS;
4. AS INSTALAÇÕES DE ESGOTO ATENDERÃO AS PRESCRIÇÕES DA NBR 8100/1999 - ABNT;
5. AS TUBULAÇÕES QUE SEGUÍREM PELO TETO SERÃO FIXADAS NAS LAJES OU VIGAS ATRAVÉS DE ABRAÇADEIRA TIPO "T". VERGALHÃO ROSCADO Ø 3/4" E CHUMBADOR "UR" Ø 1/2";
6. OS LOCAS DOS RALOS E CAIXAS SIFONADAS SERÃO ALTERADOS;
7. PARA EXECUÇÃO DE NOVAS CAIXAS DE INSPEÇÃO (SUBSOLO) E INTERLIGAÇÃO À CAIXA EXISTENTE, QUEBRAR O TRECHO DE PISO DO SUBSOLO E RECOMPOR CONFORME PADRÃO ATUAL;
8. OS TUBOS DE QUEDA E COLUNAS DE VENTILAÇÃO EXISTENTES SERÃO MANTIDOS, EM ALGUNS TRECHOS PODERÁ OCORRER O DESLOCAMENTO DOS MEMBROS EM FUNÇÃO DA NOVA POSIÇÃO DAS PEÇAS;
9. OS TRECHOS EM QUE A TUBULAÇÃO PELO ENTREFORRO SOFRIR ALTERAÇÕES DEVERÁ SER RECONSTITUÍDA.

INSTALAÇÃO NOVA.


MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS			
SECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS			
MP.DFT		Promotoria de Justiça de Defesa da Infância e da Juventude	
		Projeto Sanitário	
		Projeto de reforma	
		Sanitários e vestiários - subsolo	
ESCALA	Indicada	ÁREA	IMPRESSÃO 04/04/2022

ESG
08/09


C:\Users\Gape\PC\Desenv\ÁREA DE TRANSFERÊNCIAS\ESSGP_AJ_ESG_ESG-08_10-ÁREAS MOLHADAS.dwg

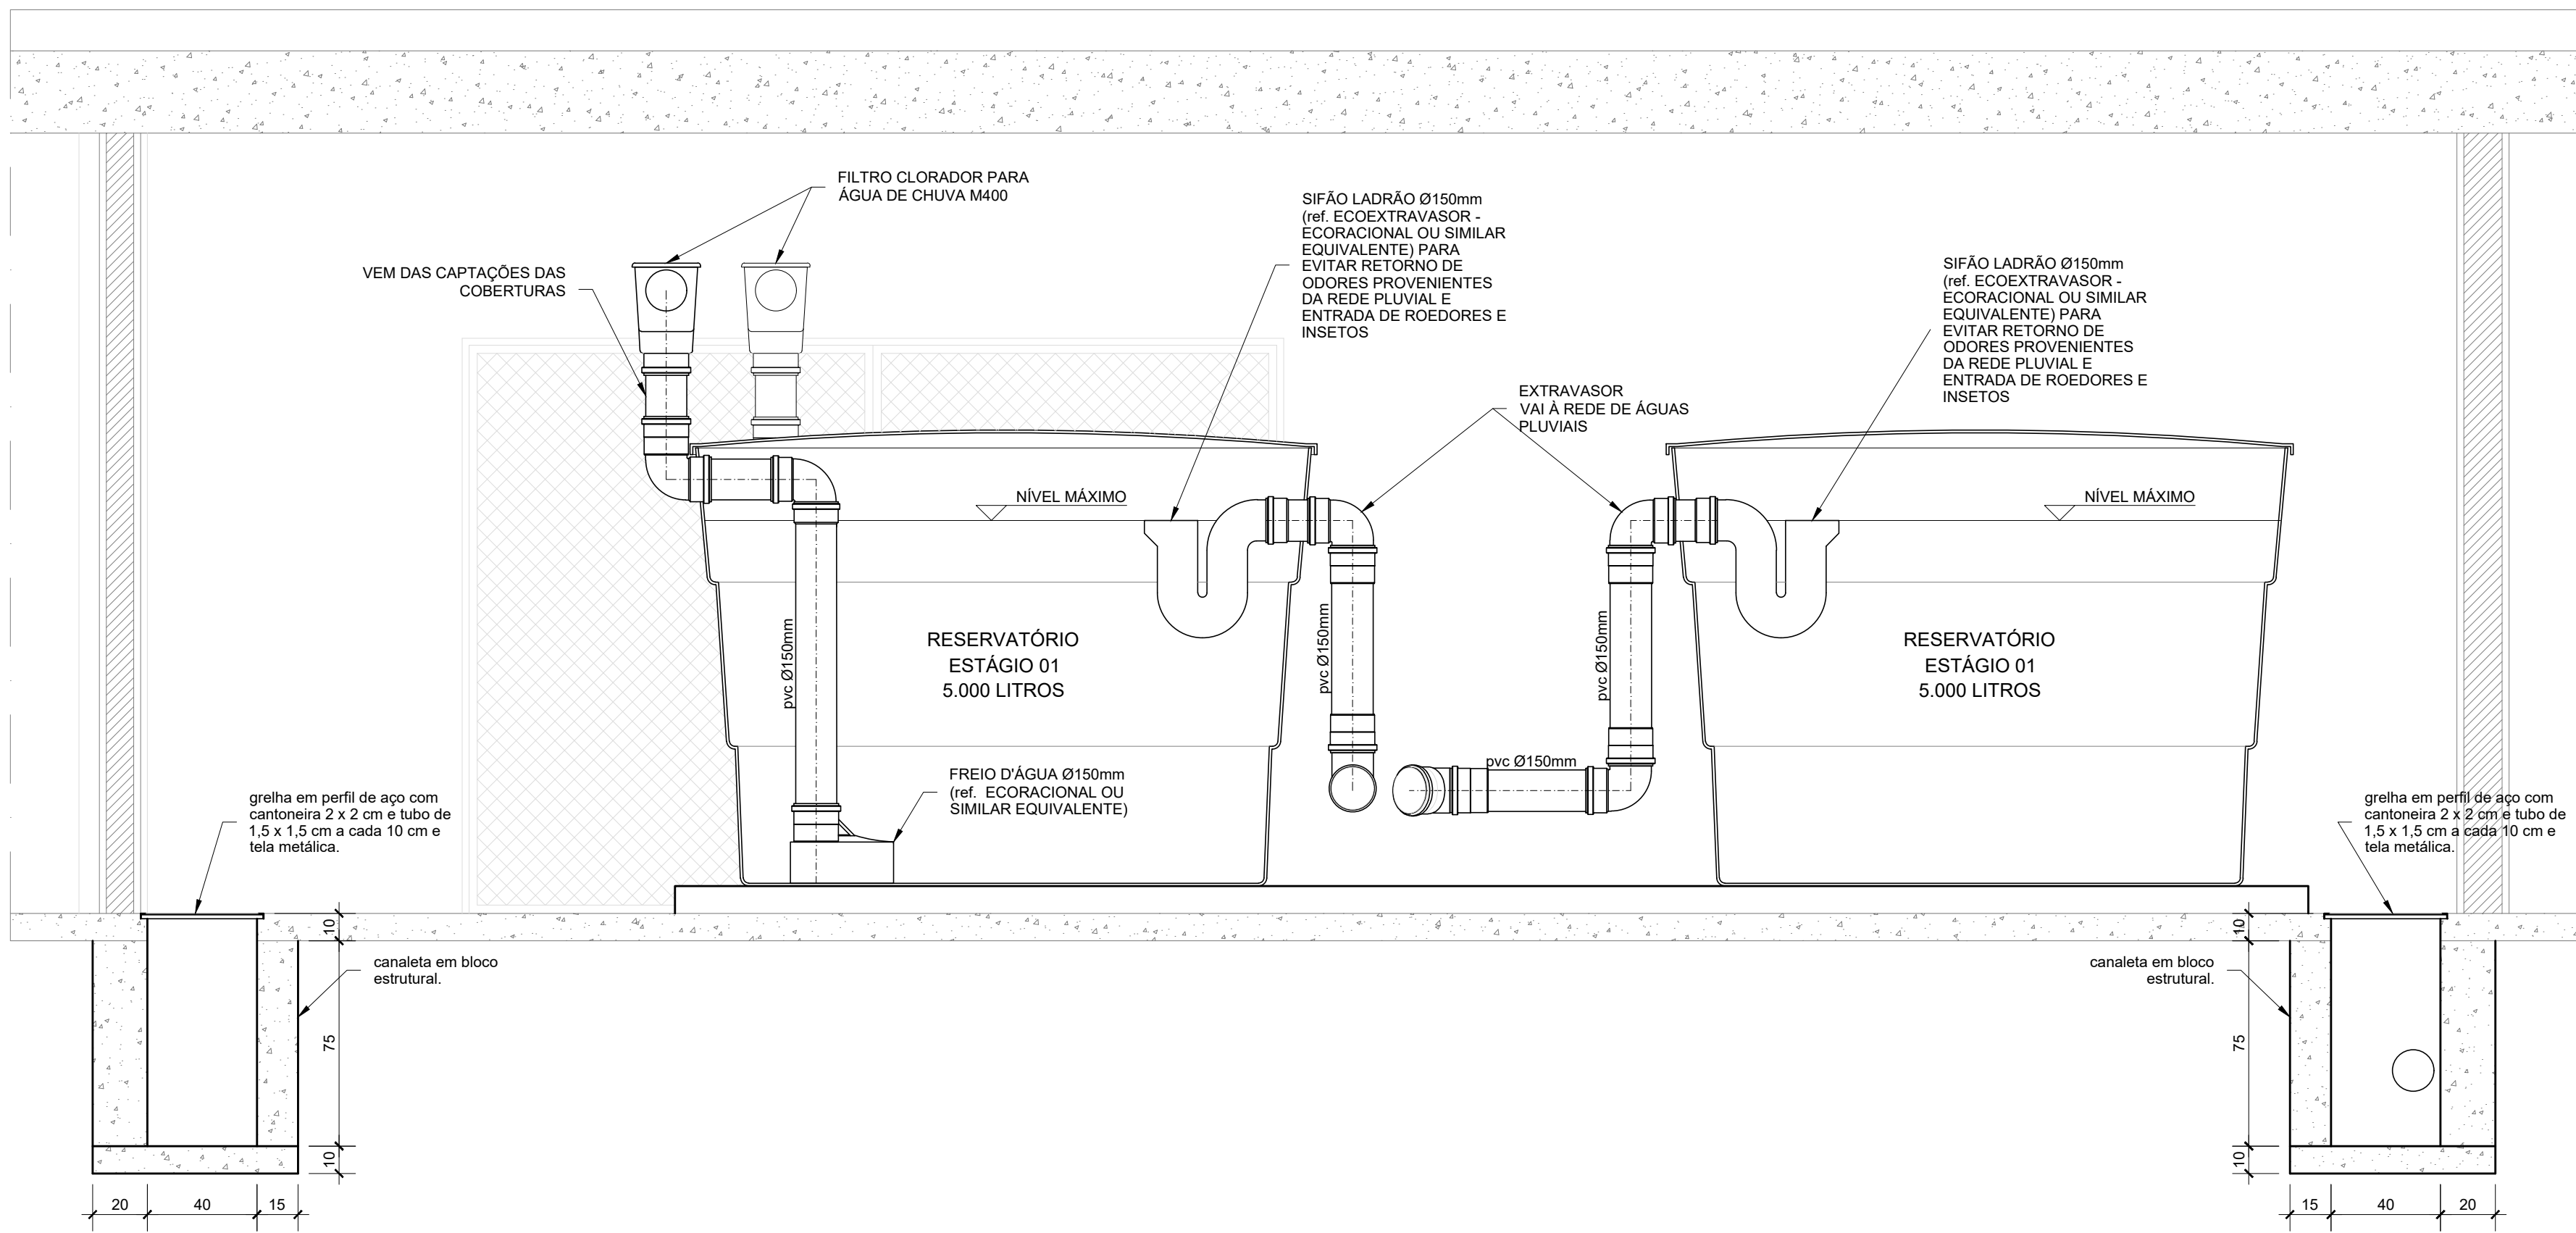


CORTE AA
esc 1/20

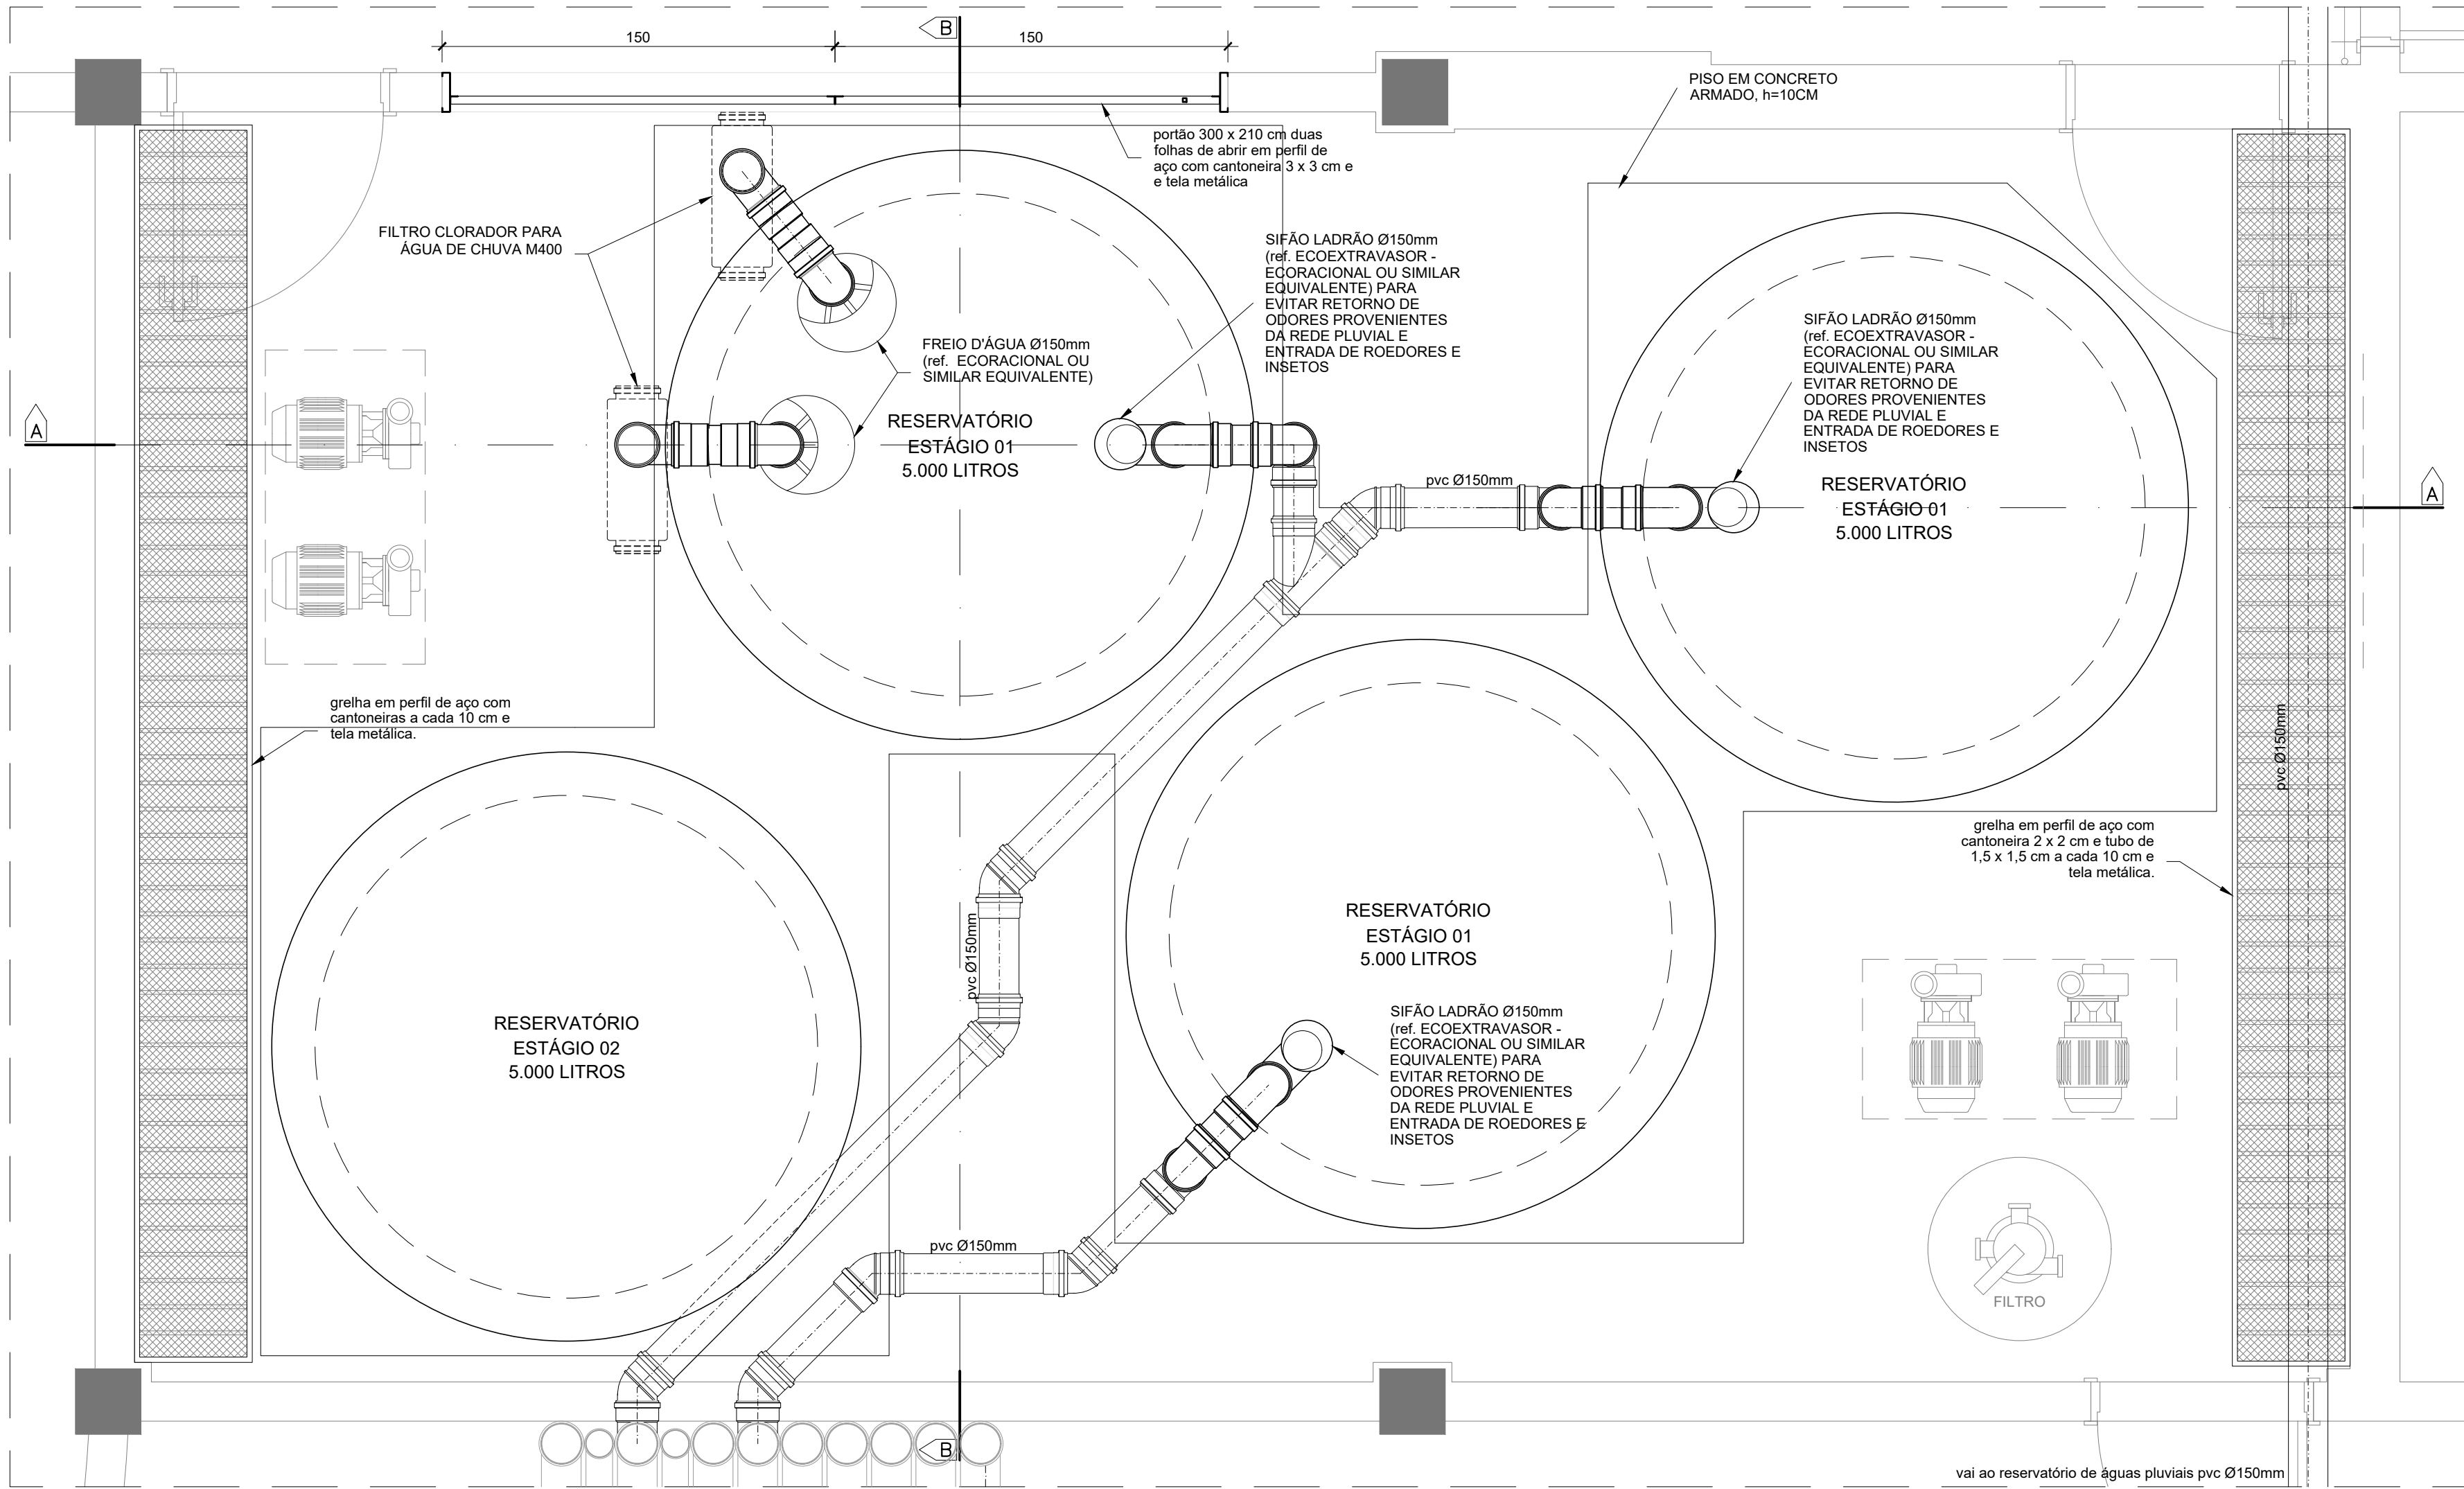


DETALHE DOS RESERVATÓRIOS DE REUSO 02 – PLANTA
esc 1/20

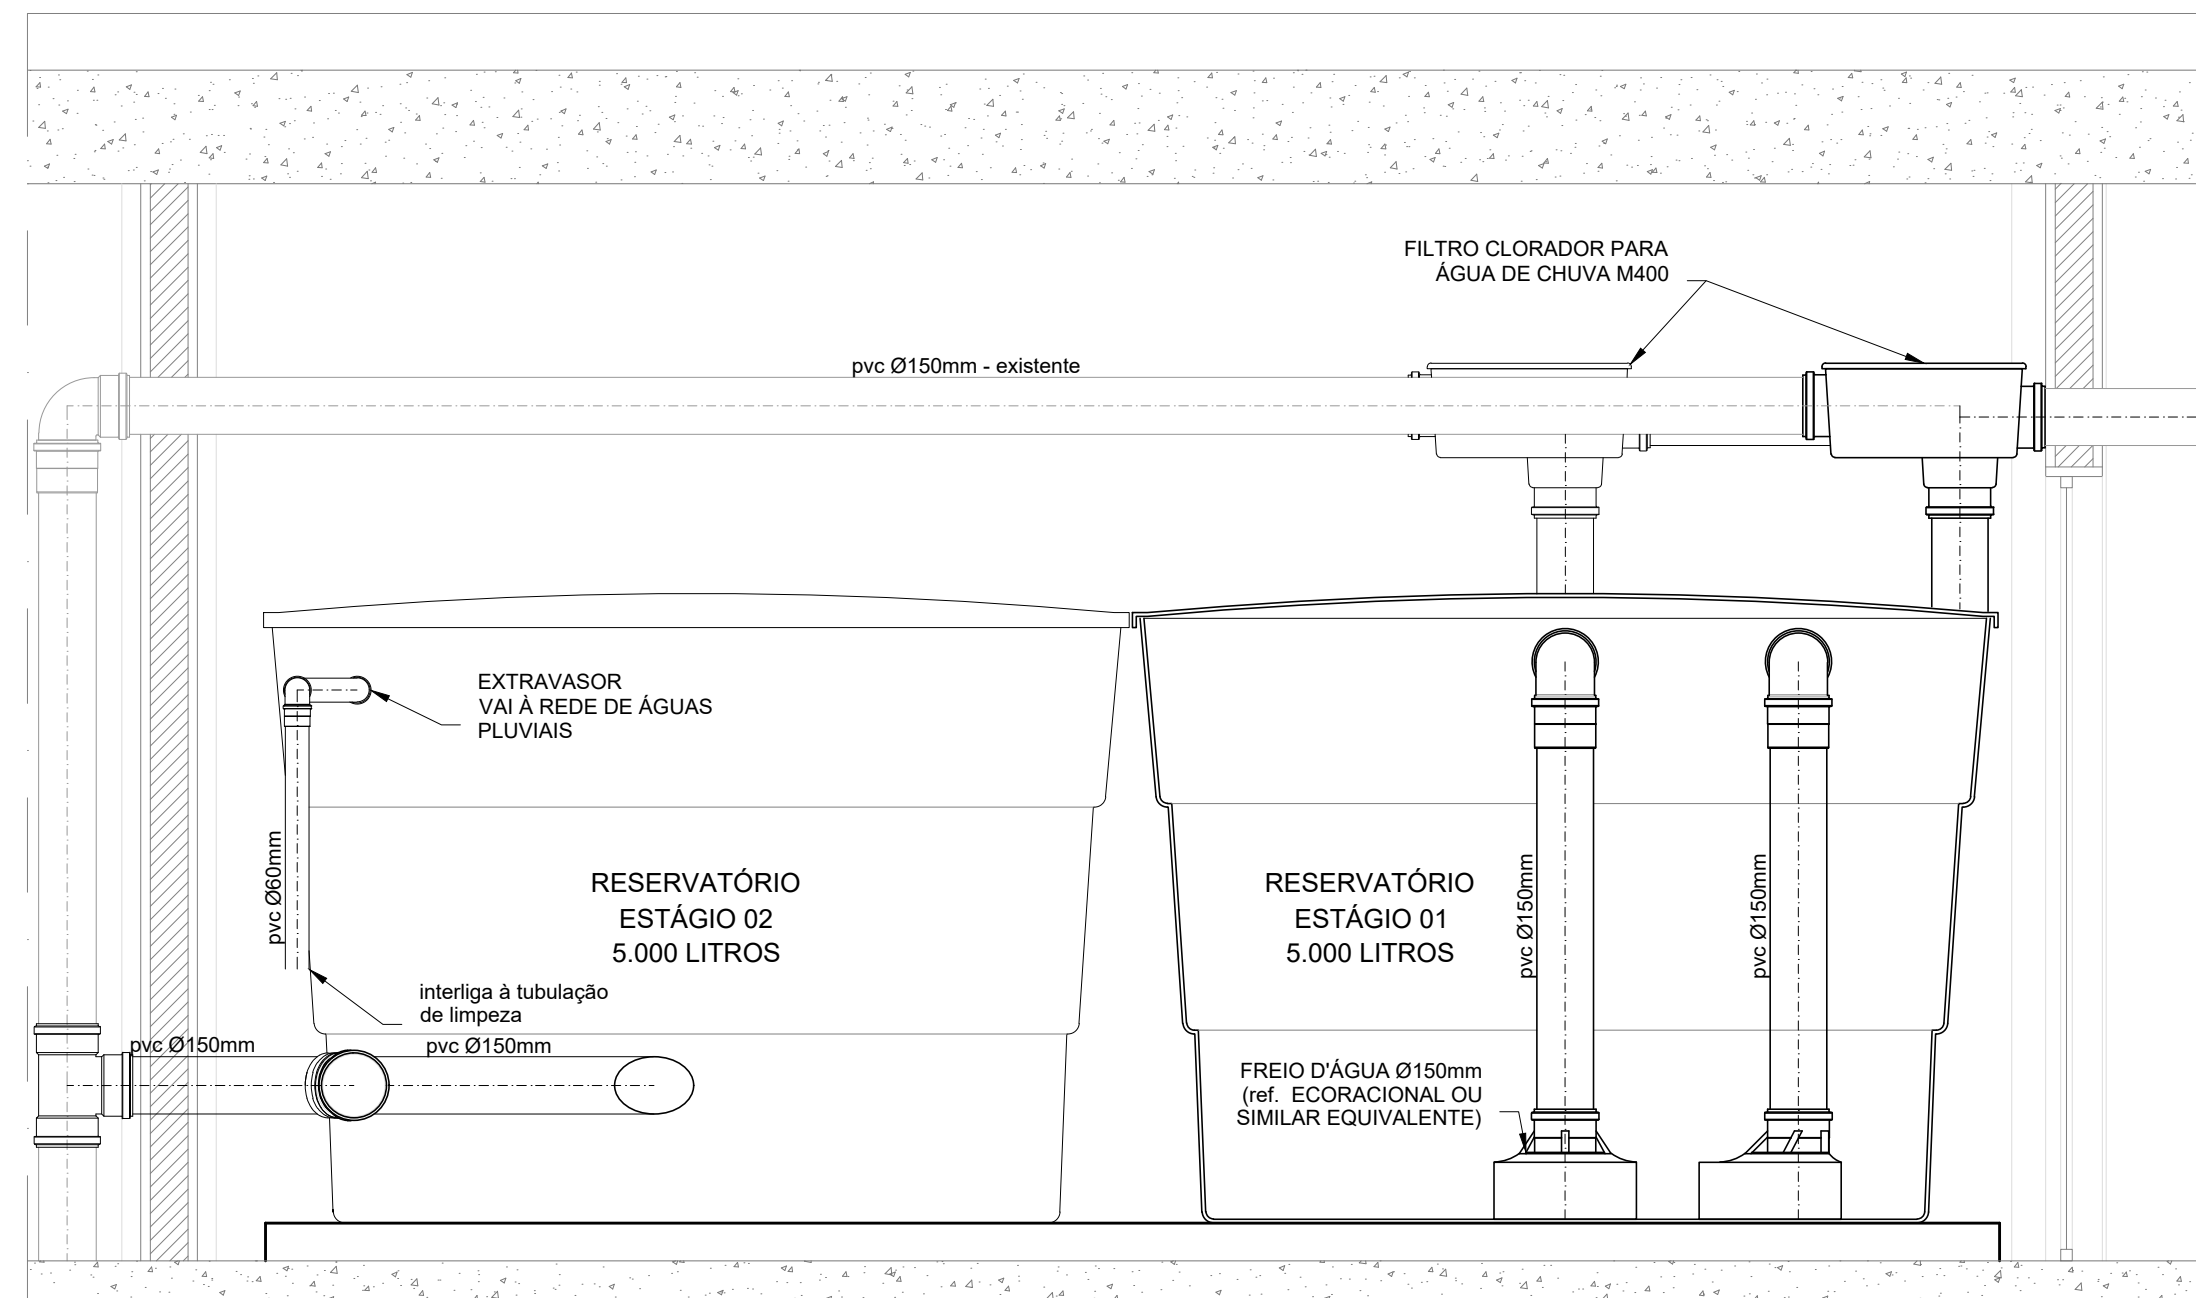

CORTE BB
esc 1/20

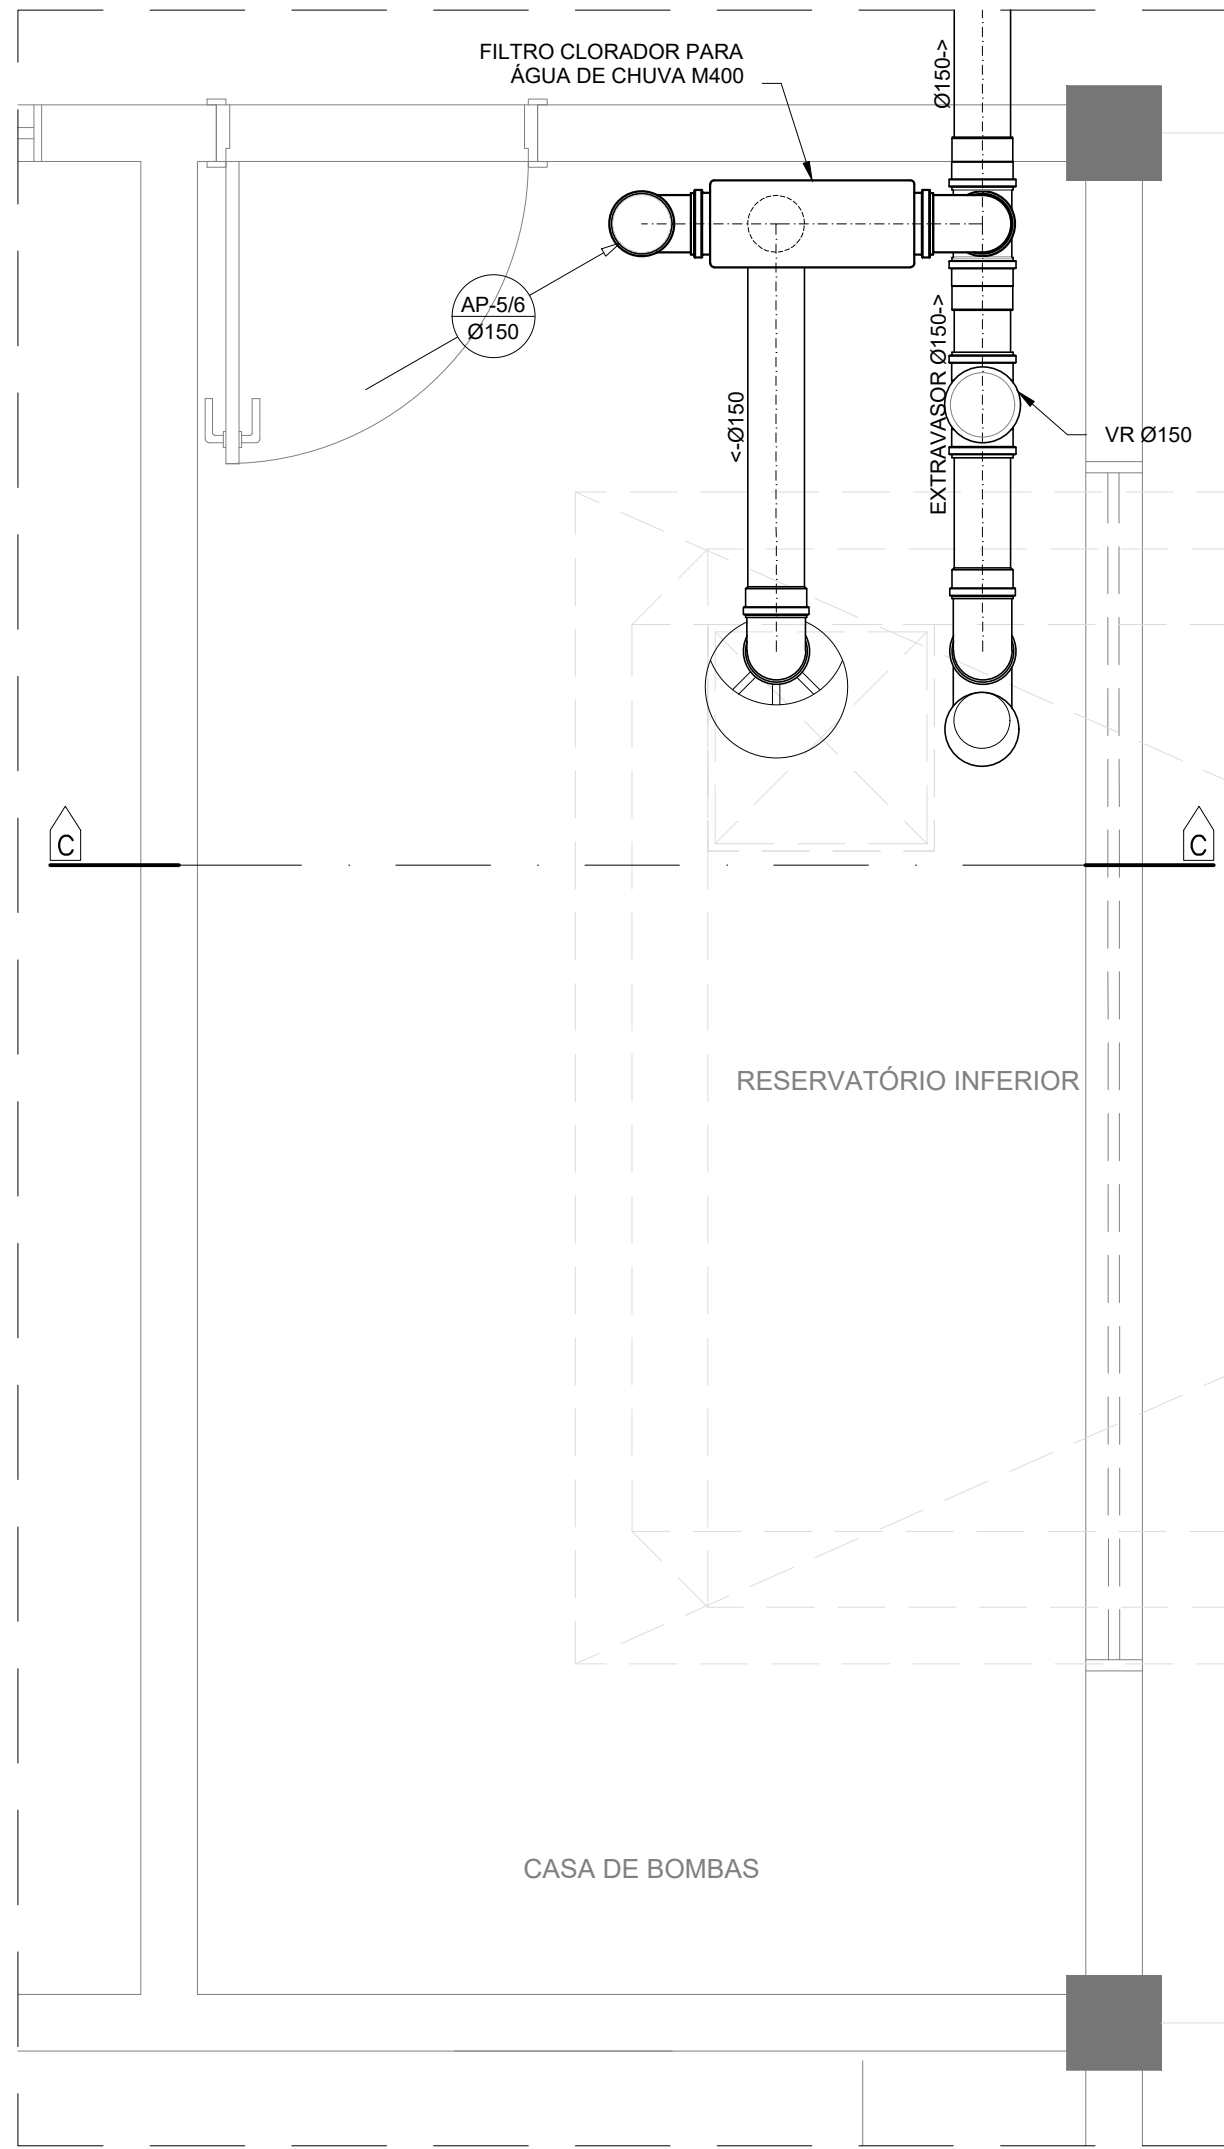

DETALHE DO RESERVATÓRIO DE REUSO 01 – PLANTA
esc 1/20

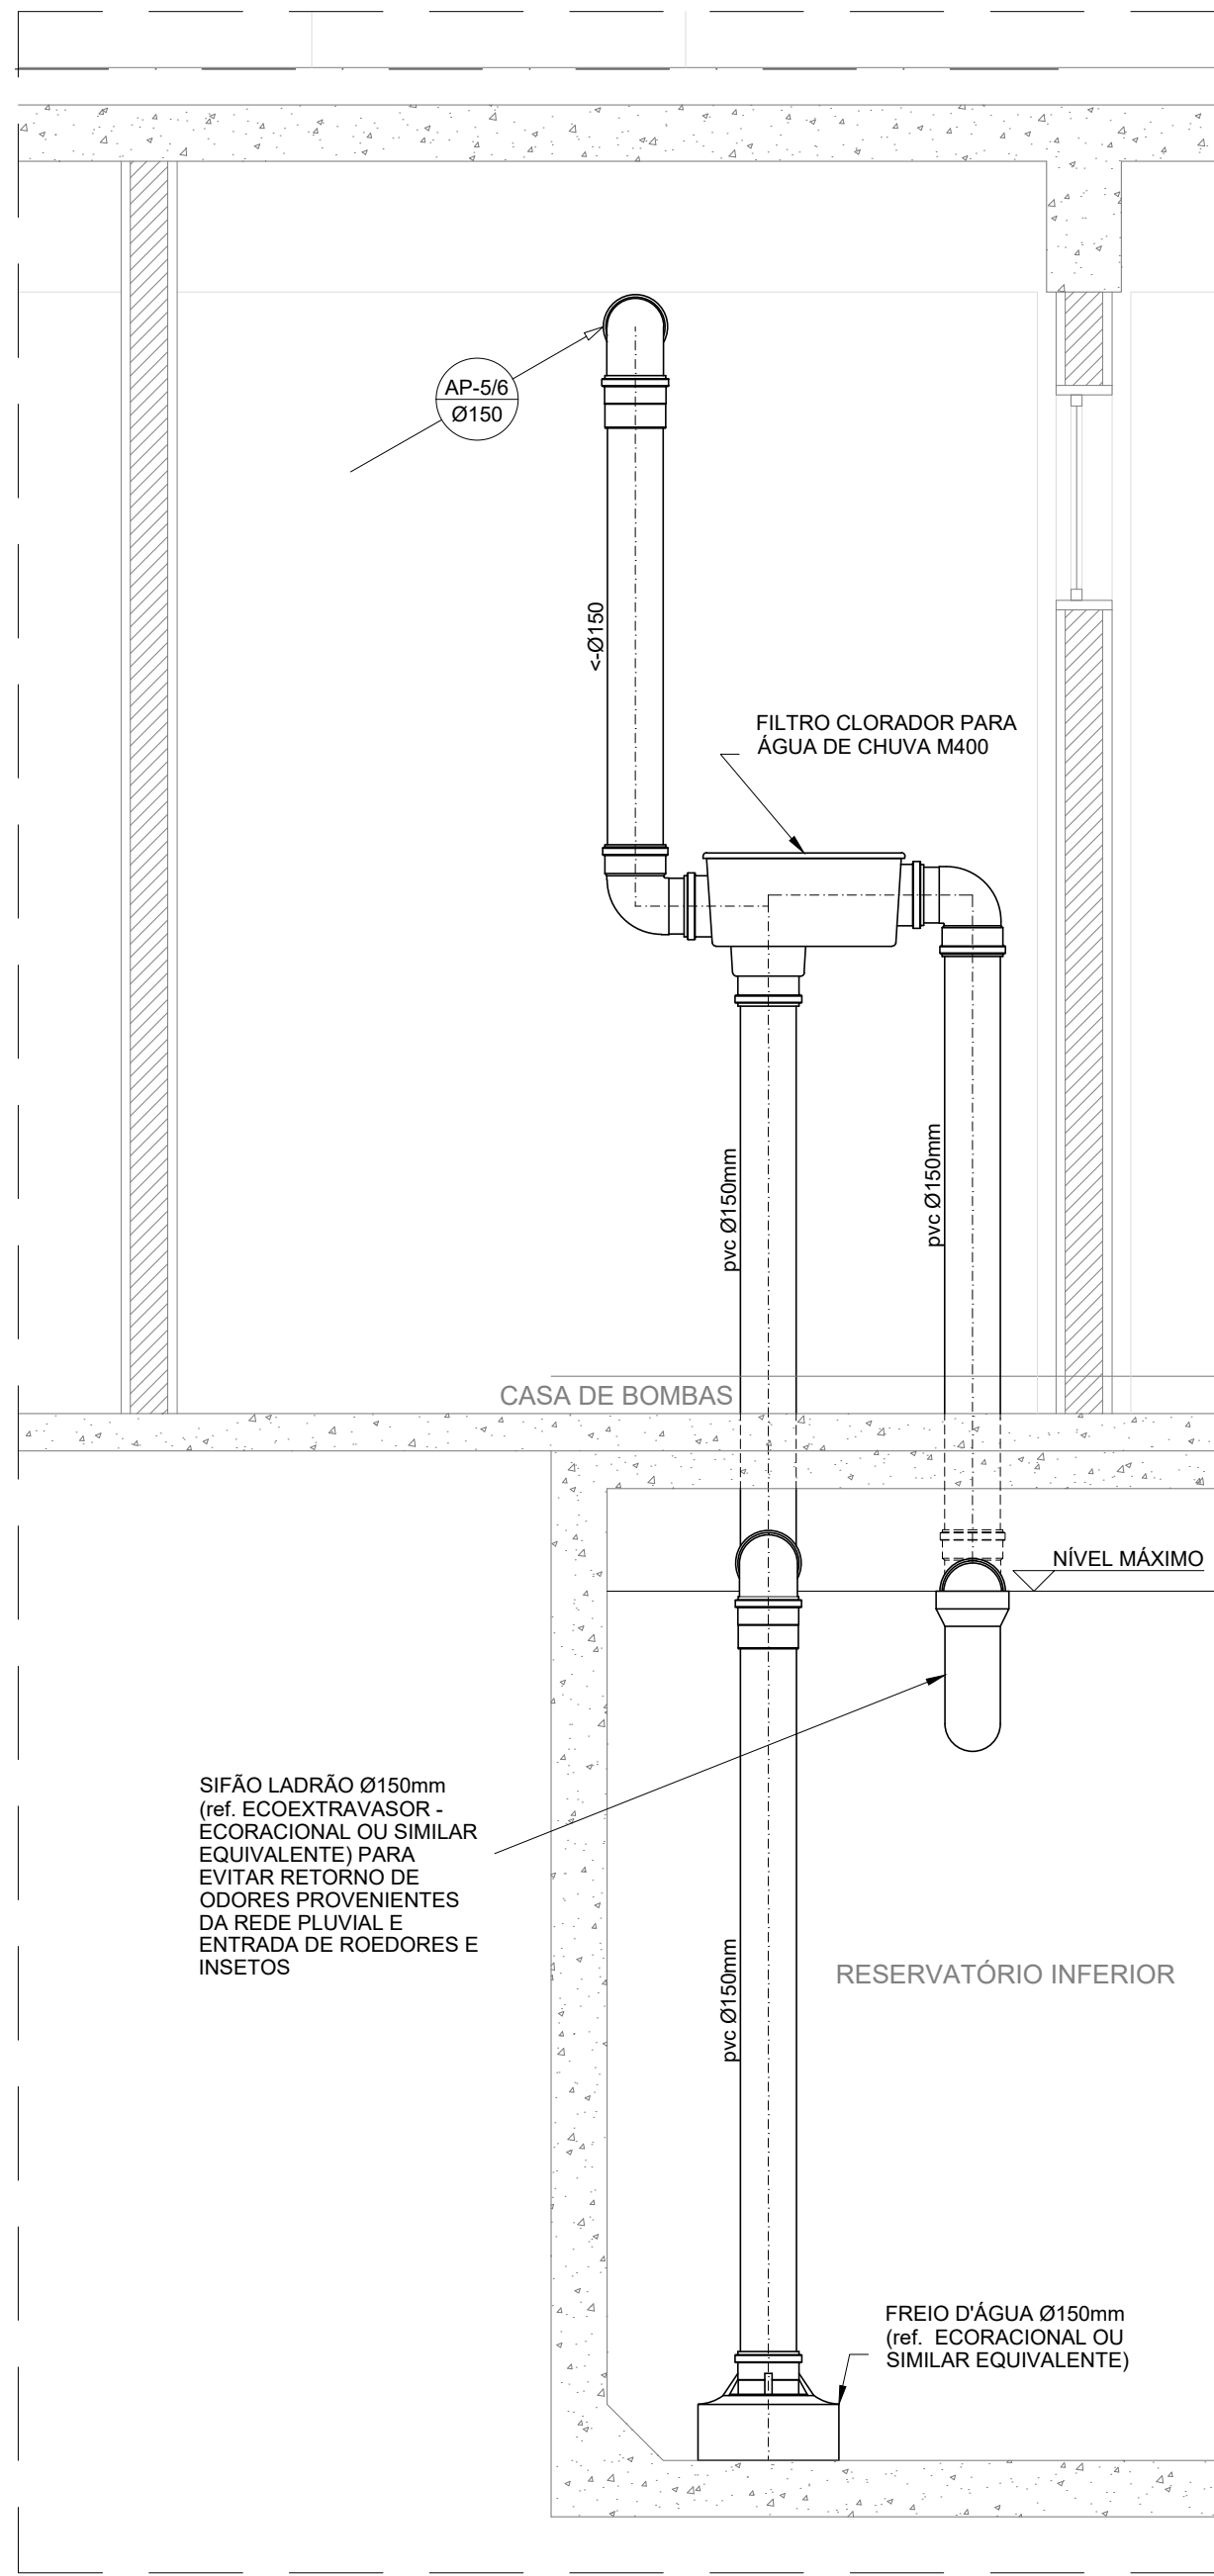

CORTE CC
esc 1/20

LEGENDA

- COLUNA DE ÁGUA PLUVIAL
- TUBULAÇÃO PVC
- TUBULAÇÃO EXISTENTE

REVISÕES			
ITEM	DESCRIÇÃO	DATA	RESPONSÁVEL
00	EMIÇÃO INICIAL	10/05/2019	HELIO

MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS

SECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS

EQN 711911 LOTE B - ASA NORTE

MP.DFT

Promotora de Justiça de Defesa da Infância e da Juventude

PROJETO SANITÁRIO/HIDRÁULICO

PLANTA SANITÁRIA DETALHAMENTO - APROVEITAMENTO PLUVIAL

Autores do Projeto: ENO CIVIL HELIO FELICIO DE ASSIS CREA 137730-D-DF
ENF. JADER MENDES SANTANA PEREIRA CREA 209940-DF

Desenho: ALEXANDRE

EAP
09/09

Assinado por:

GRAZIELA GARCIA PAIVA PIRES - SUPAR/SPO em 07/04/2022.
GUILHERME CARVALHO ARRUDA - NUARQ/SUPAR em 07/04/2022.

.